

23/11/18г.-19/12/18г.

$$G3 \text{ max} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч} \quad G3 \text{ min} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$$

ПО 2.7

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
2/11/1824:	37026	35778,89	36226,57	35761,26	1293,1	17,63	1130,757	7103	0
9/12/1824:	42023,98	40589,00	41091,78	40571,37	1449,14	17,63	1304,224	7751	0
Итого:	49972,98	4810.11	4865.21	4810.11	156.04	0.00	173.467	648	0

Φ.Ι.Ο.

21.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шамова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
23.11.2018	84,69	45,71	38,98	95,55	92,62	94,18	93,25	0	-0,63	3,609	24
24.11.2018	87,06	48,19	38,87	114	110,29	112,36	111,15	0	-0,86	4,287	24
25.11.2018	85,17	43,06	42,11	84,8	82,17	83,56	82,82	0	-0,65	3,459	24
26.11.2018	84,01	44,98	39,03	95,43	92,56	93,83	92,91	0	-0,35	3,612	24
27.11.2018	84,1	45,77	38,33	98,91	95,89	97,28	96,29	0,01	-0,4	3,674	24
28.11.2018	86,32	46,11	40,21	94,1	91,08	92,72	91,8	0	-0,72	3,663	24
29.11.2018	86,76	46,55	40,21	100,14	96,91	98,53	97,55	0	-0,64	3,899	24
30.11.2018	92,71	48,6	44,11	98,55	94,95	96,78	95,69	0	-0,74	4,191	24
01.12.2018	87,87	44,19	43,68	87,92	85,03	86,5	85,72	0	-0,69	3,715	24
02.12.2018	87,51	43,55	43,96	86,93	84,05	85,5	84,71	0,01	-0,66	3,695	24
03.12.2018	89,91	46,01	43,9	92,23	89,05	90,62	89,74	0	-0,69	3,912	24
04.12.2018	88,6	44,22	44,38	84,45	81,61	83,03	82,25	0	-0,64	3,624	24
05.12.2018	88,26	43,24	45,02	81,89	79,16	80,51	79,8	0	-0,64	3,564	24
06.12.2018	88,36	45,85	42,51	94,31	91,18	92,77	91,85	0	-0,67	3,878	24
07.12.2018	90,3	45,87	44,43	88,3	85,26	86,8	85,94	0,01	-0,68	3,79	24
08.12.2018	92,4	46,41	45,99	92,76	89,39	91,05	90,14	0	-0,75	4,115	24
09.12.2018	92,67	45,72	46,95	93,07	89,73	91,31	90,4	0	-0,67	4,216	24
10.12.2018	93,54	46,81	46,73	92,1	88,72	90,35	89,47	0	-0,75	4,148	24
11.12.2018	93,73	46,2	47,53	88,36	85,1	86,66	85,79	0	-0,69	4,046	24
12.12.2018	93,05	44,72	48,33	78,06	75,21	76,6	75,9	0,01	-0,69	3,639	24
13.12.2018	88,68	43,24	45,44	78,41	75,81	77,11	76,45	0,01	-0,64	3,446	24
14.12.2018	86,4	42,28	44,12	75,23	72,82	74	73,36	0	-0,54	3,214	24
15.12.2018	86,69	44,03	42,66	86,84	84,04	85,3	84,53	0	-0,49	3,585	24
16.12.2018	87,25	43,53	43,72	89,86	86,94	88,25	87,47	0	-0,53	3,803	24
17.12.2018	86,41	46,13	40,28	100,14	96,95	98,39	97,42	0	-0,47	3,904	24
18.12.2018	86,93	45,99	40,94	95,64	92,55	93,82	92,89	0	-0,34	3,789	24
19.12.2018	88,04	46,78	41,26	100,93	97,57	98,99	97,98	0	-0,41	4,025	24
Итого:				2468,91	2386,64	2426,8	2403,27	0,05	-16,63	102,502	648
Средние:	88,42	45,32	43,09								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
2/11/1824:	52158,74	50690,46	51796,98	51263,31	4,45	-572,85	1677,923	17030	0
9/12/1824:	54627,65	53077,1	54223,78	53666,58	4,5	-589,48	1780,425	17678	0
Итого:	2468,91	2386,64	2426,8	2403,27	0,05	-16,63	102,502	648	0

Представитель абонента:

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

/ Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

21.12.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	85,11	46,72	38,39	96,43	93,41	99,93	98,91	0	-5,5	3,587	24
24.11.2018	87,35	49,63	37,72	116,37	112,57	120,38	118,97	0	-6,4	4,245	24
25.11.2018	85,71	43,74	41,97	87,04	84,27	90,16	89,31	0	-5,04	3,536	24
26.11.2018	84,39	45,85	38,54	98,37	95,35	101,74	100,73	0	-5,38	3,673	24
27.11.2018	84,51	46,65	37,86	103,03	99,85	106,55	105,48	0	-5,63	3,78	24
28.11.2018	86,72	46,27	40,45	98,65	95,48	102,08	101,07	0	-5,59	3,863	24
29.11.2018	87,12	46,92	40,2	104,59	101,17	108,06	106,93	0	-5,76	4,066	24
30.11.2018	93,17	49,37	43,8	102,11	98,39	105,29	104,1	0	-5,71	4,312	24
01.12.2018	88,37	46,03	42,34	93,19	90,08	96,37	95,4	0	-5,32	3,814	24
02.12.2018	88,09	44,95	43,14	90,86	87,85	94,06	93,16	0,01	-5,31	3,789	24
03.12.2018	90,39	47,4	42,99	96,14	92,82	99,25	98,21	0	-5,39	3,992	24
04.12.2018	89,13	45,47	43,66	90,04	86,98	93,09	92,17	0	-5,19	3,799	24
05.12.2018	88,81	44,76	44,05	86,93	84,03	90,12	89,27	0	-5,24	3,702	24
06.12.2018	88,78	47,22	41,56	98,38	95,09	101,67	100,58	0	-5,49	3,954	24
07.12.2018	90,81	46,79	44,02	93,33	90,07	96,51	95,54	0	-5,47	3,968	24
08.12.2018	92,83	47,24	45,59	95,55	92,11	98,46	97,41	0	-5,3	4,201	24
09.12.2018	93,2	47,42	45,78	94,68	91,19	97,55	96,5	0	-5,31	4,179	24
10.12.2018	94,05	48,76	45,29	93,95	90,46	96,79	95,69	0	-5,23	4,102	24
11.12.2018	94,24	47,6	46,64	89,85	86,49	92,53	91,57	0	-5,08	4,037	24
12.12.2018	93,77	45,76	48,01	80,48	77,49	83,05	82,23	0	-4,74	3,724	24
13.12.2018	89,25	44,97	44,28	82,1	79,29	85,03	84,23	0	-4,94	3,512	24
14.12.2018	87,04	43,3	43,74	78,12	75,59	80,81	80,1	0	-4,51	3,307	24
15.12.2018	87,15	44,7	42,45	88,89	85,98	91,89	91,05	0	-5,07	3,651	24
16.12.2018	87,72	44,31	43,41	91,33	88,34	94,33	93,48	0	-5,14	3,839	24
17.12.2018	86,78	47,57	39,21	101,23	97,97	104,61	103,47	0	-5,5	3,843	24
18.12.2018	87,34	46,47	40,87	98,61	95,39	101,73	100,68	0	-5,29	3,901	24
19.12.2018	88,32	47,97	40,35	104,25	100,79	107,52	106,36	0	-5,57	4,068	24
Итого:				2554,5	2468,5	2639,56	2612,6	0,01	-144,1	104,444	648
Средние:	88,89	46,43	42,45								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
2/11/1824:	7667,87	7481,18	8117,84	8034,63	0,35	-553,45	201,846	2772	0
9/12/1824:	10222,37	9949,68	10757,4	10647,23	0,36	-697,55	306,29	3420	0
Итого:	2554,5	2468,5	2639,56	2612,6	0,01	-144,1	104,444	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

21.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр.Краснопольский 13-б

Теплозачислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6222

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,37	47,42	38,95	73,33	70,99	68,54	67,81	0	3,18	2,766	24
24.11.2018	88,52	51,7	36,82	88,11	85,14	82,43	81,38	0	3,76	3,136	24
25.11.2018	86,91	44,84	42,07	65,64	63,54	61,18	60,61	0	2,93	2,673	24
26.11.2018	85,74	46,73	39,01	71,81	69,54	67,07	66,37	0	3,17	2,713	24
27.11.2018	85,44	47,3	38,14	75,4	73,04	70,46	69,72	0	3,32	2,787	24
28.11.2018	88,31	46,08	42,23	70,66	68,31	65,82	65,2	0	3,11	2,887	24
29.11.2018	88,46	49,39	39,07	83,12	80,36	77,59	76,7	0	3,66	3,14	24
30.11.2018	94,66	51,39	43,27	75,96	73,12	70,61	69,73	0	3,39	3,17	24
01.12.2018	90,03	46,32	43,71	69,88	67,5	64,96	64,32	0	3,18	2,953	24
02.12.2018	89,37	44,38	44,99	67,57	65,24	62,77	62,2	0	3,04	2,936	24
03.12.2018	91,89	47,48	44,41	68,7	66,25	63,78	63,12	0	3,13	2,942	24
04.12.2018	90,86	46,77	44,09	66,71	64,38	61,95	61,32	0	3,06	2,843	24
05.12.2018	90,49	44,17	46,32	60,39	58,29	55,98	55,47	0	2,82	2,7	24
06.12.2018	90,11	46,16	43,95	68,49	66,11	63,61	62,96	0	3,15	2,906	24
07.12.2018	92,45	47,44	45,01	63,66	61,35	59,03	58,38	0	2,97	2,764	24
08.12.2018	94,66	48,35	46,31	67,62	65,07	62,6	61,91	0	3,16	3,017	24
09.12.2018	94,5	46,78	47,72	68,25	65,67	63,13	62,48	0	3,19	3,141	24
10.12.2018	95,62	48,39	47,23	64,97	62,48	60,06	59,42	0	3,06	2,955	24
11.12.2018	96,03	47,04	48,99	62,17	59,79	57,37	56,77	0	3,02	2,935	24
12.12.2018	95,13	44,89	50,24	56,97	54,81	52,54	52,03	0	2,78	2,755	24
13.12.2018	91,27	43,84	47,43	57,32	55,3	53	52,51	0	2,79	2,625	24
14.12.2018	88,68	43,22	45,46	59,24	57,3	54,91	54,44	0	2,86	2,605	24
15.12.2018	88,74	44,92	43,82	66,04	63,83	61,28	60,7	0	3,13	2,796	24
16.12.2018	89,06	45,45	43,61	71,41	68,98	66,26	65,63	0	3,35	3,009	24
17.12.2018	86,96	47,25	39,71	65,81	63,67	61,51	60,84	0	2,83	2,527	24
18.12.2018	88,53	46,66	41,87	72,32	69,9	67,81	67,11	0	2,79	2,928	24
19.12.2018	90,08	49,23	40,85	76,87	74,22	72,06	71,27	0	2,95	3,034	24
Итого:				1858,4	1794,18	1728,3	1710,4	0	83,78	77,643	648
Средние:	90,32	46,79	43,52								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/1824:	38006,12	36927,56	35955,83	35573,65	2,17	1353,91	1218,569	16691	0
19/12/1824:	39864,54	38721,74	37684,14	37284,05	2,17	1437,69	1296,212	17339	0
Итого:	1858,42	1794,18	1728,31	1710,4	0	83,78	77,643	648	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тип расходомера: _____

Теплосчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1


KC=0xВ4AD

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,48	46,04	40,44	93,92	90,89	89,36	88,45	0	2,44	3,677	23
24.11.2018	88,51	43,94	44,57	94,46	91,32	89,56	88,78	0	2,54	4,071	24
25.11.2018	86,95	43,23	43,72	96,88	93,73	92	91,2	0	2,53	4,097	24
26.11.2018	85,74	44,35	41,39	96,2	93,17	91,46	90,62	0	2,55	3,858	24
27.11.2018	85,51	43,93	41,58	96,65	93,61	91,89	91,08	0,01	2,53	3,893	24
28.11.2018	88,34	44,01	44,33	94,64	91,47	89,74	88,95	0	2,52	4,052	24
29.11.2018	88,48	43,98	44,5	96,96	93,74	91,94	91,11	0	2,63	4,173	24
30.11.2018	94,51	42,96	51,55	89,36	86,02	84,19	83,42	0,02	2,6	4,437	24
01.12.2018	90,11	42,26	47,85	94,66	91,39	89,52	88,75	0	2,64	4,37	24
02.12.2018	89,45	42,94	46,51	98,65	95,31	93,43	92,62	0	2,69	4,435	24
03.12.2018	91,89	43,3	48,59	93,66	90,3	88,5	87,73	0	2,57	4,388	24
04.12.2018	91,2	48,31	42,89	124,39	120,03	118,23	116,94	0	3,09	5,15	24
05.12.2018	90,77	47,56	43,21	114,38	110,38	108,6	107,43	0	2,95	4,773	24
06.12.2018	90,16	45,91	44,25	105,1	101,47	99,64	98,67	0	2,8	4,491	24
07.12.2018	92,54	47,02	45,52	101,65	98,01	96,18	95,18	0	2,83	4,465	24
08.12.2018	94,61	45,34	49,27	97,6	93,91	92,08	91,18	0	2,73	4,632	24
09.12.2018	94,55	43,94	50,61	94,94	91,37	89,51	88,71	0	2,66	4,628	24
10.12.2018	95,63	45,18	50,45	95,32	91,69	89,87	89,01	0	2,68	4,627	24
11.12.2018	96,06	45,4	50,66	95,1	91,45	89,63	88,77	0	2,68	4,635	24
12.12.2018	95,32	45,31	50,01	94,32	90,72	88,97	88,15	0	2,57	4,539	24
13.12.2018	91,46	45,43	46,03	97,96	94,47	92,94	92,04	0,01	2,43	4,351	24
14.12.2018	88,87	45,49	43,38	103,51	100,02	98,53	97,58	0	2,44	4,342	24
15.12.2018	88,86	45,8	43,06	108,5	104,86	103,34	102,32	0	2,54	4,516	24
16.12.2018	89,2	45,14	44,06	110,77	107,02	105,47	104,44	0	2,58	4,717	24
17.12.2018	86,12	45,79	40,33	93,47	90,47	89,66	88,78	0,02	1,69	3,648	24
18.12.2018	88,77	46,04	42,73	109,91	106,24	105,18	104,12	0	2,12	4,543	24
19.12.2018	90,03	46,05	43,98	109,12	105,37	104,71	103,65	0	1,72	4,637	24
Итого:				2702	2608,43	2564,1	2539,68	0,06	68,75	118,145	647
Средние:	90,37	44,98	45,38								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
2/11/1824	66721,87	64898,96	64895,34	64051,11	15641,58	847,85	1674,963	14808	11
9/12/1824	69423,95	67507,39	67459,47	66590,79	15641,64	916,6	1793,108	15455	12
Итого:	2702,08	2608,43	2564,13	2539,68	0,06	68,75	118,145	647	1

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"


Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации


Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г. - 19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр Краснопольский 13
Теплозачислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
И сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тив= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хЕ9D0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,46	46,97	39,49	198,6	192,25	192,12	190,12	0	2,13	7,595	23
24.11.2018	88,63	50,46	38,17	254	245,48	245,58	242,66	0	2,82	9,379	24
25.11.2018	87,03	46,28	40,75	203,66	197,06	197,09	195,09	0	1,97	8,032	24
26.11.2018	85,75	45,61	40,14	197,08	190,84	190,6	188,78	0	2,06	7,658	24
27.11.2018	85,51	47,44	38,07	216,08	209,31	208,97	206,76	0	2,55	7,97	24
28.11.2018	88,39	46,64	41,75	196,91	190,35	190,76	188,83	0	1,52	7,949	24
29.11.2018	88,58	48,55	40,03	224,22	216,73	216,81	214,4	0	2,33	8,679	24
30.11.2018	94,79	50,3	44,49	220,35	212,08	212,64	210,13	0	1,95	9,441	24
01.12.2018	90,18	48,88	41,3	218,87	211,31	211,75	209,42	0	1,89	8,733	24
02.12.2018	89,59	46,37	43,22	199,47	192,69	192,76	190,79	0	1,9	8,334	24
03.12.2018	92,02	46,78	45,24	191,29	184,44	184,66	182,77	0	1,67	8,352	24
04.12.2018	91,01	46,74	44,27	195,8	188,95	189,16	187,21	0	1,74	8,37	24
05.12.2018	90,66	45,5	45,16	181,35	175,05	175,28	173,58	0	1,47	7,912	24
06.12.2018	90,11	46,3	43,81	187,84	181,35	181,67	179,86	0	1,49	7,947	24
07.12.2018	92,58	46,27	46,31	183,18	176,53	177,03	175,26	0	1,27	8,182	24
08.12.2018	94,76	46,92	47,84	186,09	179,11	179,47	177,62	0	1,49	8,575	24
09.12.2018	94,69	47,91	46,78	204,37	196,69	197,01	194,9	0	1,79	9,208	24
10.12.2018	95,76	48,17	47,59	192,72	185,31	185,67	183,63	0	1,68	8,829	24
11.12.2018	96,18	46,94	49,24	182,97	175,87	176,12	174,3	0	1,57	8,669	24
12.12.2018	95,44	45,71	49,73	169,71	163,23	163,4	161,79	0,01	1,44	8,123	24
13.12.2018	91,49	45,54	45,95	173,49	167,34	167,6	165,95	0,01	1,39	7,694	24
14.12.2018	88,83	43,88	44,95	165,69	160,13	160,3	158,88	0	1,25	7,199	24
15.12.2018	88,78	44,78	44	183,6	177,44	177,41	175,75	0	1,69	7,81	24
16.12.2018	89,08	45,55	43,53	197,99	191,29	191,24	189,36	0	1,93	8,328	24
17.12.2018	87,25	47,58	39,67	179,81	173,95	172,99	171,17	0,04	2,78	6,905	24
18.12.2018	88,78	47,65	41,13	210,56	203,52	202,46	200,31	0	3,21	8,373	24
19.12.2018	90,15	48,58	41,57	225,73	217,94	217,08	214,68	0	3,26	9,065	24
Итого:				5341,4	5156,24	5157,6	5104	0,06	52,24	223,311	647
Средние:	90,46	46,97	43,48								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/1824:	71021,38	68874,26	68692,59	67887,41	9,18	986,85	2295,62	10564	11
19/12/1824:	76362,81	74030,5	73850,22	72991,41	9,24	1039,09	2518,931	11211	12
Итого:	5341,43	5156,24	5157,63	5104	0,06	52,24	223,311	647	1



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 11-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:


Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ99F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,08	47,05	39,03	59,12	57,25	54,72	54,17	0	3,08	2,23	24
24.11.2018	88,18	50,64	37,54	71,97	69,58	66,66	65,89	0	3,69	2,614	24
25.11.2018	86,49	43,66	42,83	50,06	48,45	46,35	45,94	0	2,51	2,075	24
26.11.2018	85,34	46,06	39,28	56,52	54,76	52,45	51,93	0	2,83	2,15	24
27.11.2018	85,12	46,42	38,7	58,89	57,06	54,66	54,12	0	2,94	2,208	24
28.11.2018	87,85	47,33	40,52	56,13	54,26	51,98	51,41	0	2,85	2,2	24
29.11.2018	87,98	48,01	39,97	61,8	59,75	57,24	56,61	0	3,14	2,387	24
30.11.2018	94,19	50,9	43,29	59,54	57,32	54,89	54,21	0	3,11	2,485	24
01.12.2018	89,59	45,71	43,88	51,75	49,98	47,8	47,32	0	2,66	2,192	24
02.12.2018	89,01	44,57	44,44	51,26	49,58	47,33	46,89	0	2,69	2,206	24
03.12.2018	91,37	47,03	44,34	54,09	52,18	49,87	49,32	0	2,86	2,315	24
04.12.2018	90,45	46,18	44,27	52	50,22	47,99	47,5	0	2,72	2,225	24
05.12.2018	90,01	44,66	45,35	46,3	44,73	42,72	42,3	0	2,43	2,027	24
06.12.2018	89,71	47,59	42,12	57,06	55,14	52,75	52,18	0	2,96	2,323	24
07.12.2018	91,93	46,85	45,08	51,07	49,24	47,09	46,59	0	2,65	2,22	24
08.12.2018	94,12	47,72	46,4	53,77	51,79	49,49	48,95	0	2,84	2,404	24
09.12.2018	93,99	46,46	47,53	53,06	51,09	48,81	48,29	0	2,8	2,43	24
10.12.2018	95,12	48,88	46,24	53,27	51,24	49,02	48,46	0	2,78	2,372	24
11.12.2018	95,52	47,76	47,76	49,92	47,98	45,89	45,4	0	2,58	2,296	24
12.12.2018	94,62	45,73	48,89	43,79	42,14	40,28	39,87	0	2,27	2,063	24
13.12.2018	90,64	45,33	45,31	45,23	43,65	41,79	41,39	0	2,26	1,979	24
14.12.2018	88,1	43,82	44,28	44,04	42,57	40,82	40,42	0	2,15	1,885	24
15.12.2018	88,24	46,19	42,05	51,9	50,19	48,14	47,67	0	2,52	2,111	24
16.12.2018	88,62	44,58	44,04	53,21	51,47	49,3	48,82	0	2,65	2,271	24
17.12.2018	86,76	46,6	40,16	49,98	48,36	46,59	46,13	0	2,23	1,942	24
18.12.2018	88,09	47,01	41,08	55,82	53,99	52,15	51,59	0	2,4	2,22	24
19.12.2018	89,53	48,16	41,37	60,52	58,47	56,47	55,87	0	2,6	2,419	24
Итого:				1452	1402,44	1343,2	1329,24	0	73,2	60,249	648
Средние:	89,87	46,7	43,17								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
2/11/18г:	16404,8	15914,02	15368,33	15194,2	9,26	719,82	531,899	8726	0
9/12/18г:	17856,87	17316,46	16711,58	16523,44	9,26	793,02	592,148	9374	0
Итого:	1452,07	1402,44	1343,25	1329,24	0	73,2	60,249	648	0

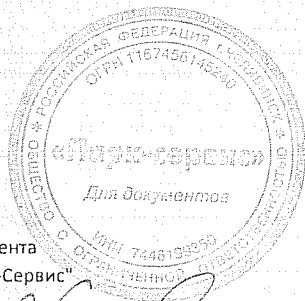

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 9-а
Теплоучислитель ВКТ-7 сгг. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сгг. воды=_____ т.сгг. Mгвс=_____ т.сгг.
Тхв= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х6D30 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	85,87	48,87	37	57,36	55,56	54,97	54,39	0	1,17	2,055	24
24.11.2018	88,08	53,52	34,56	70,7	68,35	67,75	66,84	0	1,51	2,363	24
25.11.2018	86,28	46,01	40,27	51,2	49,58	49,12	48,59	0	0,99	1,996	24
26.11.2018	85,23	48,38	36,85	56,58	54,82	54,14	53,59	0	1,23	2,019	24
27.11.2018	84,94	49,15	35,79	60,04	58,16	57,42	56,77	0	1,39	2,081	24
28.11.2018	87,71	49,2	38,51	55,14	53,34	52,93	52,32	0	1,02	2,052	24
29.11.2018	88	50,74	37,26	61,82	59,79	59,31	58,6	0	1,19	2,229	24
30.11.2018	94,09	52,95	41,14	59,03	56,87	57,07	56,32	0	0,55	2,342	24
01.12.2018	89,43	47,18	42,25	52,47	50,69	50,63	50,11	0	0,58	2,144	24
02.12.2018	88,78	46,6	42,18	52,09	50,36	50,2	49,68	0	0,68	2,125	24
03.12.2018	91,26	49	42,26	52,41	50,57	50,6	50,02	0	0,55	2,138	24
04.12.2018	90,25	49,8	40,45	52,61	50,78	50,73	50,15	0	0,63	2,055	24
05.12.2018	89,94	46,99	42,95	51,85	50,09	50,04	49,52	0	0,57	2,149	24
06.12.2018	89,55	51,05	38,5	61,4	59,31	59,14	58,43	0	0,88	2,284	24
07.12.2018	91,92	51,48	40,44	55,59	53,61	53,69	53,02	0	0,59	2,167	24
08.12.2018	94,11	52,26	41,85	58,92	56,74	57,07	56,32	0	0,42	2,376	24
09.12.2018	94	51,5	42,5	58,19	56,03	56,41	55,74	0	0,29	2,382	24
10.12.2018	95,12	52,09	43,03	59,1	56,86	57,38	56,64	0	0,22	2,449	24
11.12.2018	95,51	52,04	43,47	55,47	53,35	53,9	53,23	0	0,12	2,32	24
12.12.2018	94,59	49,71	44,88	48,47	46,64	47,11	46,56	0	0,08	2,096	24
13.12.2018	90,66	48,28	42,38	49,68	47,97	48,1	47,55	0,01	0,42	2,032	24
14.12.2018	88,09	47,24	40,85	49,13	47,47	47,44	46,96	0	0,51	1,937	24
15.12.2018	88,24	50,28	37,96	56,53	54,66	54,52	53,86	0	0,8	2,079	24
16.12.2018	88,61	48,9	39,71	58,48	56,54	56,46	55,82	0	0,72	2,246	24
17.12.2018	86,45	51,33	35,12	56,54	54,71	54,34	53,67	0	1,04	1,921	24
18.12.2018	88,17	51,26	36,91	63,2	61,09	60,89	60,16	0	0,93	2,255	24
19.12.2018	89,63	53,6	36,03	68,5	66,16	65,87	64,99	0	1,17	2,384	24
Итого:				1532,5	1480,1	1477,2	1459,85	0,01	20,25	58,676	648
Средние:	89,79	49,97	39,81								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
27/11/1824:	21187,12	20573,04	20225,15	19981,34	1,38	591,7	631,21	10140	0
9/12/1824:	22719,62	22053,14	21702,38	21441,19	1,39	611,95	689,886	10788	0
Итого:	1532,5	1480,1	1477,23	1459,85	0,01	20,25	58,676	648	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просяникова
Подпись: _____ Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Л.В. Мальцева
Подпись: _____ Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснополяский 5-д

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,43	50,9	35,53	106,87	103,46	102,37	101,13	0	2,33	3,675	24
24.11.2018	88,69	54,02	34,67	130,54	126,17	124,94	123,24	0	2,93	4,379	24
25.11.2018	86,93	46,14	40,79	95,6	92,49	91,35	90,43	0	2,06	3,775	24
26.11.2018	85,79	49,29	36,5	105,51	102,18	101,02	99,89	0	2,29	3,73	24
27.11.2018	85,53	49,81	35,72	110,58	107,1	105,88	104,63	0	2,47	3,829	24
28.11.2018	88,28	49,17	39,11	102,56	99,16	97,93	96,83	0	2,33	3,882	24
29.11.2018	88,51	51,01	37,5	111,3	107,54	106,4	105,09	0	2,45	4,037	24
30.11.2018	94,73	53,06	41,67	106,45	102,45	101,41	100,07	0	2,38	4,277	24
01.12.2018	89,98	46,77	43,21	94,85	91,58	90,46	89,52	0	2,06	3,96	24
02.12.2018	89,36	45,4	43,96	92,41	89,26	88,1	87,23	0	2,03	3,929	24
03.12.2018	91,79	47,99	43,8	93,6	90,27	89,16	88,21	0	2,06	3,956	24
04.12.2018	90,73	47,93	42,8	91,85	88,64	87,55	86,61	0	2,03	3,797	24
05.12.2018	90,3	46,35	43,95	84,97	82,05	80,93	80,1	0	1,95	3,608	24
06.12.2018	90,07	49,04	41,03	98,69	95,28	93,94	92,89	0	2,39	3,914	24
07.12.2018	92,32	49,34	42,98	91,61	88,35	87,03	86,02	0	2,33	3,8	24
08.12.2018	94,64	49,99	44,65	100,76	97	95,52	94,38	0	2,62	4,337	24
09.12.2018	94,54	49,01	45,53	100,32	96,56	95,19	94,1	0	2,46	4,399	24
10.12.2018	95,6	50,9	44,7	97,57	93,82	92,45	91,3	0	2,52	4,197	24
11.12.2018	95,93	48,91	47,02	90,6	87,13	85,8	84,85	0	2,28	4,101	24
12.12.2018	95,01	47,18	47,83	81,41	78,33	77,14	76,32	0	2,01	3,75	24
13.12.2018	91,01	46,31	44,7	84,02	81,07	79,81	79,03	0	2,04	3,626	24
14.12.2018	88,55	45,34	43,21	84,73	81,89	80,63	79,83	0	2,06	3,538	24
15.12.2018	88,77	47,37	41,4	96,23	92,99	91,49	90,55	0	2,44	3,851	24
16.12.2018	89,12	46,99	42,13	102,9	99,41	97,69	96,67	0	2,74	4,192	24
17.12.2018	88,07	50,29	37,78	114,42	110,63	108,61	107,33	0	3,3	4,181	24
18.12.2018	88,57	49,45	39,12	105,16	101,65	99,88	98,73	0	2,92	3,979	24
19.12.2018	90,01	50,79	39,22	113,84	109,92	107,95	106,67	0	3,25	4,314	24
Итого:				2689,3	2596,38	2560,6	2531,65	0	64,73	107,013	648
Средние:	90,34	48,84	41,5								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/1824	11060,94	10794,74	10705,72	10584,59	0,09	210,15	263,587	4237	0
19/12/1824	13750,29	13391,12	13266,35	13116,24	0,09	274,88	370,6	4885	0
Итого:	2689,35	2596,38	2560,63	2531,65	0	64,73	107,013	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Дросяникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

Подпись

20.12.2018

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0х287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,55	54,62	31,93	132,32	128,05	127,74	125,97	0	2,08	4,092	24
24.11.2018	88,64	54,41	34,23	130,73	126,34	126,07	124,36	0	1,98	4,33	24
25.11.2018	87,01	53,99	33,02	134,05	129,7	129,54	127,78	0	1,92	4,286	24
26.11.2018	85,93	54,05	31,88	133,32	129,07	128,94	127,17	0	1,9	4,118	24
27.11.2018	85,65	54,17	31,48	133,23	129,01	128,93	127,15	0	1,86	4,066	24
28.11.2018	88,6	55,07	33,53	131,59	127,2	127,2	125,38	0	1,82	4,27	24
29.11.2018	88,57	54,83	33,74	130,9	126,53	126,47	124,7	0	1,83	4,272	24
30.11.2018	94,79	57,31	37,48	129,26	124,41	124,43	122,54	0,19	1,87	4,671	24
01.12.2018	90,24	54,89	35,35	131,63	127,1	127,05	125,27	0	1,83	4,497	24
02.12.2018	89,6	55,01	34,59	133,65	129,07	129,01	127,2	0	1,87	4,468	24
03.12.2018	92,11	56,33	35,78	130,55	125,86	125,78	123,94	0	1,92	4,51	24
04.12.2018	90,69	51,05	39,64	101,56	98	97,55	96,32	0,01	1,68	3,89	24
05.12.2018	89,87	43,76	46,11	78,86	76,16	75,59	74,91	0,01	1,25	3,515	24
06.12.2018	89,72	46,98	42,74	92,84	89,69	89,27	88,37	0	1,32	3,836	24
07.12.2018	91,97	46,8	45,17	87,34	84,22	83,91	83,05	0,42	1,17	3,807	24
08.12.2018	94,37	47,51	46,86	95,71	92,16	91,76	90,79	0	1,37	4,323	24
09.12.2018	94,19	47,76	46,43	96,29	92,7	92,43	91,45	0	1,25	4,307	24
10.12.2018	95,22	48,21	47,01	92,92	89,37	89,12	88,16	0	1,21	4,203	24
11.12.2018	95,57	46,91	48,66	87,55	84,22	83,93	83,07	0	1,15	4,102	24
12.12.2018	94,4	45,2	49,2	79,43	76,47	76,21	75,45	0,14	1,02	3,765	24
13.12.2018	90,57	45,12	45,45	79,09	76,35	76,16	75,45	0,01	0,9	3,47	24
14.12.2018	88,06	43,67	44,39	79,6	76,97	76,72	76,02	0	0,95	3,417	24
15.12.2018	88,4	44,35	44,05	89,44	86,46	86,17	85,36	0	1,1	3,808	24
16.12.2018	88,74	44,61	44,13	92,96	89,83	89,52	88,7	0	1,13	3,961	24
17.12.2018	87,75	47,86	39,89	105,01	101,58	101,32	100,21	0	1,37	4,052	24
18.12.2018	88,23	46,46	41,77	98,88	95,57	95,25	94,26	0	1,31	3,99	24
19.12.2018	89,88	48,21	41,67	104,89	101,31	100,92	99,8	0,05	1,51	4,221	24
Итого:				2913,6	2813,4	2806,9	2772,83	0,83	40,57	110,247	648
Средние:	90,19	49,96	40,22								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/1824:	76213,19	74046,55	74110,49	73321,26	15,89	725,29	2427,505	23895	0
19/12/1824:	79126,79	76859,95	76917,48	76094,09	16,72	765,86	2537,752	24543	0
Итого:	2913,6	2813,4	2806,99	2772,83	0,83	40,57	110,247	648	0

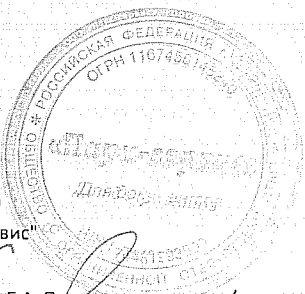

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просяникова

Л.В. Мальцева/

Подпись Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-50


Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	87,49	48,7	38,79	148,77	143,91	144,33	142,74	0	1,17	5,586	24
24.11.2018	89,78	52,23	37,55	184,09	177,79	178,36	176,09	0	1,7	6,679	24
25.11.2018	87,82	44,4	43,42	132,77	128,4	128,54	127,33	0	1,07	5,577	24
26.11.2018	86,89	47,07	39,82	144,88	140,21	140,55	139,09	0	1,12	5,583	24
27.11.2018	86,52	48,48	38,04	157,45	152,41	152,85	151,18	0	1,23	5,801	24
28.11.2018	89,59	47,72	41,87	144,5	139,58	139,84	138,35	0	1,23	5,846	24
29.11.2018	89,67	49,95	39,72	162,12	156,56	157,03	155,19	0	1,37	6,22	24
30.11.2018	96	52,5	43,5	157,15	151,11	151,5	149,56	0	1,55	6,583	24
01.12.2018	91,27	46,61	44,66	137,08	132,26	132,37	131,04	0	1,22	5,909	24
02.12.2018	90,47	45,12	45,35	136,65	131,91	131,96	130,71	0	1,2	5,988	24
03.12.2018	93,04	47,85	45,19	138,72	133,68	133,78	132,35	0	1,33	6,044	24
04.12.2018	92,09	47,84	44,25	137,29	132,39	132,54	131,1	0	1,29	5,863	24
05.12.2018	91,62	44,55	47,07	119,35	115,09	115,15	114,05	0	1,04	5,423	24
06.12.2018	91,18	47,98	43,2	137,59	132,77	132,98	131,54	0	1,23	5,74	24
07.12.2018	93,66	47,52	46,14	127,76	123,06	123,24	121,92	0	1,14	5,685	24
08.12.2018	96,06	49,96	46,1	138,99	133,6	133,9	132,34	0	1,26	6,165	24
09.12.2018	95,7	47,82	47,88	136,93	131,72	131,81	130,41	0	1,31	6,313	24
10.12.2018	96,83	49,73	47,1	135,01	129,75	129,91	128,4	0	1,35	6,122	24
11.12.2018	97,36	48,19	49,17	126,38	121,39	121,47	120,13	0	1,26	5,978	24
12.12.2018	96,1	45,91	50,19	113,63	109,22	109,27	108,2	0	1,02	5,486	24
13.12.2018	92,51	45,22	47,29	114,88	110,72	110,76	109,67	0	1,05	5,24	24
14.12.2018	89,7	44,69	45,01	117,8	113,78	113,84	112,75	0	1,03	5,122	24
15.12.2018	90,04	46,81	43,23	136,56	131,87	132	130,62	0	1,25	5,705	24
16.12.2018	90,21	46,04	44,17	137,22	132,49	132,56	131,23	0	1,26	5,855	24
17.12.2018	89,05	48,89	40,16	154,33	149,13	149,43	147,73	0	1,4	5,991	24
18.12.2018	89,6	48,21	41,39	145,23	140,26	140,5	138,96	0	1,3	5,811	24
19.12.2018	91,42	49,72	41,7	155,57	150,08	150,31	148,57	0	1,51	6,261	24
Итого:				3778,7	3645,14	3650,7	3611,25	0	33,89	158,576	648
Средние:	91,54	47,76	43,77								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/1824	99117,82	96209,34	97446,28	96372,46	80,35	-163,12	3213,949	22357	2
19/12/1824	102896,52	99854,48	101097,06	99983,71	80,35	-129,23	3372,525	23005	2
Итого:	3778,7	3645,14	3650,78	3611,25	0	33,89	158,576	648	0

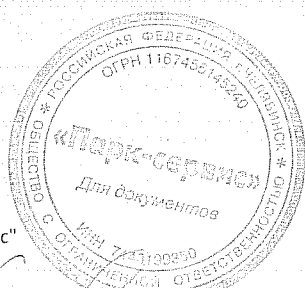

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.В. Мальцева*
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 5-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4B01 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
23.11.2018	86,23	47,54	38,69	140,06	135,6	135,78	134,37	0	1,23	5,249	24
24.11.2018	88,49	51,53	36,96	172,74	166,98	167,5	165,42	0	1,56	6,178	24
25.11.2018	86,64	44,55	42,09	125,73	121,67	121,74	120,59	0	1,08	5,122	24
26.11.2018	85,62	46,68	38,94	138,49	134,11	134,29	132,91	0	1,2	5,225	24
27.11.2018	85,27	46,94	38,33	143,94	139,48	139,59	138,13	0	1,35	5,346	24
28.11.2018	88,15	46,56	41,59	134,21	129,75	129,87	128,53	0	1,22	5,399	24
29.11.2018	88,35	49,37	38,98	154,33	149,21	149,47	147,76	0	1,45	5,821	24
30.11.2018	94,61	51,8	42,81	148,47	142,9	143,22	141,42	0	1,48	6,124	24
01.12.2018	89,86	46,75	43,11	133,43	128,86	128,92	127,62	0	1,24	5,559	24
02.12.2018	89,16	44,84	44,32	131,76	127,29	127,28	126,06	0	1,23	5,646	24
03.12.2018	91,67	47,54	44,13	132,8	128,12	128,16	126,81	0	1,31	5,659	24
04.12.2018	90,64	46,73	43,91	130,11	125,58	125,63	124,32	0	1,26	5,517	24
05.12.2018	90,19	45,28	44,91	115,78	111,76	111,82	110,74	0	1,02	5,021	24
06.12.2018	89,82	46,59	43,23	127,59	123,22	123,32	122,05	0	1,17	5,328	24
07.12.2018	92,08	45,87	46,21	120,31	116,01	115,95	114,8	0	1,21	5,365	24
08.12.2018	94,41	48,29	46,12	131,8	126,86	126,89	125,51	0	1,35	5,855	24
09.12.2018	94,18	46,76	47,42	129,82	125	124,92	123,63	0	1,37	5,934	24
10.12.2018	95,27	47,89	47,38	127,38	122,54	122,52	121,2	0	1,34	5,813	24
11.12.2018	95,67	47,25	48,42	118,81	114,29	114,24	113,05	0	1,24	5,541	24
12.12.2018	94,66	46,32	48,34	113,06	108,8	108,81	107,73	0	1,07	5,264	24
13.12.2018	91,08	46,43	44,65	121,63	117,37	117,4	116,21	0	1,16	5,243	24
14.12.2018	88,52	45,48	43,04	123,71	119,59	119,56	118,42	0	1,17	5,15	24
15.12.2018	88,76	47,33	41,43	140,36	135,66	135,73	134,3	0	1,36	5,621	24
16.12.2018	89,04	47,28	41,76	147,78	142,77	142,89	141,37	0	1,4	5,965	24
17.12.2018	88	50,61	37,39	167,36	161,85	162,21	160,28	0	1,57	6,055	24
18.12.2018	88,49	49,51	38,98	152,32	147,26	147,51	145,82	0	1,44	5,744	24
19.12.2018	90,07	51,58	38,49	165,63	159,91	160,33	158,35	0	1,56	6,158	24
Итого:				3689,4	3562,44	3565,5	3527,4	0	35,04	150,902	648
Средние:	90,18	47,52	42,65								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/11/1824	105222,98	102281,7	103531,32	102406,51	9,52	-124,81	3225,371	23896	0
19/12/1824	108912,39	105844,14	107096,87	105933,91	9,52	-89,77	3376,273	24544	0
Итого:	3689,41	3562,44	3565,55	3527,4	0	35,04	150,902	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 5 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:


Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ37А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	87,32	46,97	40,35	95,97	92,85	92,97	92,01	0	0,84	3,746	24
24.11.2018	89,53	52,46	37,07	125,8	121,5	122,08	120,51	0	0,99	4,508	24
25.11.2018	87,8	44,71	43,09	90,11	87,12	87,23	86,4	0,02	0,72	3,756	24
26.11.2018	86,73	46,99	39,74	99,26	96,08	96,19	95,2	0	0,88	3,818	24
27.11.2018	86,33	47,01	39,32	102,71	99,42	99,52	98,48	0	0,94	3,909	24
28.11.2018	89,33	46,94	42,39	94,53	91,34	91,58	90,65	0	0,69	3,872	24
29.11.2018	89,45	49,45	40	109,43	105,7	105,99	104,79	0	0,91	4,231	24
30.11.2018	95,84	52,01	43,83	107,6	103,46	104,02	102,71	0	0,75	4,538	24
01.12.2018	91,07	46,93	44,14	92,65	89,37	89,58	88,63	0,03	0,74	3,943	24
02.12.2018	90,41	44,6	45,81	89,62	86,53	86,5	85,68	0	0,85	3,966	24
03.12.2018	92,95	47,25	45,7	89,08	85,82	85,93	85,02	0	0,8	3,924	24
04.12.2018	91,88	45,89	45,99	84,61	81,61	81,6	80,79	0	0,82	3,756	24
05.12.2018	91,52	47,29	44,23	84,63	81,62	81,76	80,9	0,21	0,72	3,614	24
06.12.2018	91,06	51,77	39,29	103,54	99,89	100,38	99,12	0	0,77	3,93	24
07.12.2018	93,59	52,18	41,41	99,2	95,55	96,05	94,83	0	0,72	3,961	24
08.12.2018	95,89	53,42	42,47	103,48	99,52	100,01	98,7	0	0,82	4,231	24
09.12.2018	95,63	53,8	41,83	107,1	103,01	103,67	102,29	0	0,72	4,313	24
10.12.2018	96,82	51,54	45,28	96,76	92,99	93,54	92,39	0	0,6	4,218	24
11.12.2018	97,23	48,77	48,46	86,44	83,03	83,45	82,5	0	0,53	4,03	24
12.12.2018	96,28	46,37	49,91	76,45	73,52	73,8	73,06	0	0,46	3,673	24
13.12.2018	92,32	45,34	46,98	76,05	73,29	73,58	72,87	0	0,42	3,446	24
14.12.2018	89,7	45,09	44,61	77,88	75,24	75,35	74,63	0	0,61	3,359	24
15.12.2018	89,86	45,77	44,09	88,09	85,08	85,2	84,35	0	0,73	3,755	24
16.12.2018	90,18	46,56	43,62	95,61	92,29	92,57	91,62	0,02	0,67	4,027	24
17.12.2018	88,94	51,08	37,86	113,25	109,41	109,91	108,56	0,08	0,85	4,143	24
18.12.2018	89,56	49,48	40,08	104,46	100,89	101,06	99,88	0	1,01	4,047	24
19.12.2018	91,1	51,48	39,62	114,34	110,3	110,63	109,26	0	1,04	4,372	24
Итого:				2608,6	2516,43	2524,1	2495,83	0,36	20,6	107,086	648
Средние:	91,41	48,56	42,85								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
2/11/1824	24387,77	23618,25	23725,11	23465,23	8,04	153,02	876,172	8435	316
9/12/1824	26996,42	26134,68	26249,26	25961,06	8,4	173,62	983,258	9083	316
Итого:	2608,65	2516,43	2524,15	2495,83	0,36	20,6	107,086	648	0

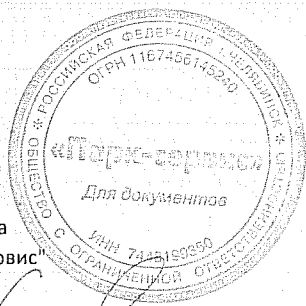

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г. - 19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тжв = 0.00 °C

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч


G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хВСВ0 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	88,12	48,91	39,21	164,9	159,42	158,34	156,56	0	2,86	6,251	23
24.11.2018	90,28	52,78	37,5	210,72	203,43	202,4	199,76	0	3,67	7,632	24
25.11.2018	88,6	46,55	42,05	160,27	154,91	153,81	152,28	0,02	2,63	6,516	24
26.11.2018	87,49	47,96	39,53	173	167,33	166,2	164,44	0	2,89	6,615	24
27.11.2018	87,1	49,13	37,97	179,8	173,95	172,84	170,87	0	3,08	6,607	24
28.11.2018	90,11	47,67	42,44	165,21	159,55	158,39	156,71	0,01	2,84	6,776	24
29.11.2018	90,2	50,58	39,62	185,22	178,84	177,92	175,78	0	3,06	7,09	24
30.11.2018	96,6	52,77	43,83	181,28	174,22	173,41	171,16	0	3,06	7,646	24
01.12.2018	91,88	48,02	43,86	160,87	155,16	154,11	152,47	0	2,69	6,808	24
02.12.2018	91,11	46,63	44,48	161,01	155,36	158,56	156,93	0,04	-1,57	6,908	24
03.12.2018	93,58	48,71	44,87	158,05	152,23	154,32	152,61	0	-0,38	6,846	24
04.12.2018	92,58	47,8	44,78	157,05	151,35	149,67	148,08	0	3,27	6,782	24
05.12.2018	92,21	46,87	45,34	144,82	139,61	138,14	136,73	0	2,88	6,336	24
06.12.2018	91,69	49,39	42,3	166,65	160,73	159,33	157,52	0	3,21	6,803	24
07.12.2018	94,24	49,21	45,03	157,03	151,19	149,83	148,14	0,12	3,05	6,816	24
08.12.2018	96,52	50,48	46,04	165,07	158,66	157,25	155,38	0	3,28	7,314	24
09.12.2018	96,29	49,91	46,38	168,08	161,58	160,04	158,19	0	3,39	7,506	24
10.12.2018	97,45	51,26	46,19	162,8	156,38	154,93	153,04	0,41	3,34	7,234	24
11.12.2018	97,93	50,23	47,7	152,36	146,31	144,73	143,01	0,02	3,3	6,989	24
12.12.2018	96,96	47,61	49,35	137,53	132,14	130,54	129,13	0	3,01	6,53	24
13.12.2018	93,06	46,79	46,27	139,49	134,39	132,86	131,49	0,01	2,9	6,222	24
14.12.2018	90,38	45,46	44,92	140,91	136,04	134,48	133,19	0	2,85	6,112	24
15.12.2018	90,54	47,49	43,05	161,65	156,05	154,4	152,76	0	3,29	6,719	24
16.12.2018	90,76	47,72	43,04	168,35	162,48	160,82	159,11	0	3,37	6,997	24
17.12.2018	89,6	50,83	38,77	193,64	187,01	185,44	183,19	0,13	3,82	7,254	24
18.12.2018	90,18	50,43	39,75	180,09	173,88	172,31	170,27	0	3,61	6,918	24
19.12.2018	91,71	51,46	40,25	192,11	185,28	183,79	181,51	0	3,77	7,46	24
Итого:				4487,9	4327,48	4298,8	4250,31	0,76	77,17	185,687	647
Средние:	92,11	48,98	43,13								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/1824:	46054,44	41601,51	44481,56	40976	6,8	625,51	1383,31	8029	722
19/12/1824:	50542,4	45928,99	48780,42	45226,31	7,56	702,68	1568,997	8676	723
Итого:	4487,96	4327,48	4298,86	4250,31	0,76	77,17	185,687	647	1

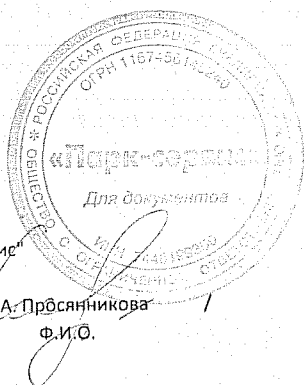

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Присяжников
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.


Абонент:ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 3-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные раскоды:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера:ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВЕ55 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,96	49,69	37,27	160,66	155,44	151,06	149,32	0	6,12	5,797	24
24.11.2018	89,27	54,54	34,73	201,65	194,83	189,71	187,1	0	7,73	6,772	24
25.11.2018	87,32	46,8	40,52	139,76	135,21	131,11	129,76	0	5,45	5,48	24
26.11.2018	86,36	49,26	37,1	158,64	153,58	149,19	147,49	0	6,09	5,702	24
27.11.2018	86,02	49,84	36,18	170,62	165,22	160,61	158,74	0	6,48	5,979	24
28.11.2018	88,99	50,18	38,81	156,89	151,59	147,35	145,63	0	5,96	5,885	24
29.11.2018	89,1	51,4	37,7	175,8	169,85	165,23	163,21	0	6,64	6,405	24
30.11.2018	95,45	54,51	40,94	173,65	167,01	162,65	160,4	0	6,61	6,849	24
01.12.2018	90,64	48,65	41,99	148,81	143,61	139,44	137,92	0	5,69	6,035	24
02.12.2018	89,93	48,06	41,87	143,55	138,62	134,54	133,07	0	5,55	5,805	24
03.12.2018	92,52	50,29	42,23	152,84	147,31	143,08	141,4	0	5,91	6,226	24
04.12.2018	91,43	49,33	42,1	145,42	140,29	136,19	134,65	0	5,64	5,91	24
05.12.2018	90,98	47,66	43,32	133,59	128,93	125,05	123,72	0	5,21	5,586	24
06.12.2018	90,68	50,48	40,2	157,47	151,98	147,72	145,98	0	6	6,116	24
07.12.2018	93,06	50,86	42,2	147,31	141,94	137,99	136,31	0	5,63	5,998	24
08.12.2018	95,43	52,42	43,01	161,62	155,46	151,25	149,29	0	6,17	6,696	24
09.12.2018	95,18	51,77	43,41	159,88	153,82	149,66	147,76	0	6,06	6,689	24
10.12.2018	96,27	52,23	44,04	153,59	147,65	143,67	141,84	0	5,81	6,511	24
11.12.2018	96,7	51,07	45,63	143,63	138,04	134,22	132,56	0	5,48	6,308	24
12.12.2018	95,53	49,14	46,39	129,14	124,2	120,68	119,29	0	4,91	5,768	24
13.12.2018	91,74	48,4	43,34	128,89	124,3	120,82	119,47	0	4,83	5,392	24
14.12.2018	89,07	46,34	42,73	126,4	122,11	118,52	117,35	0	4,76	5,216	24
15.12.2018	89,38	48,19	41,19	144,87	139,98	135,92	134,45	0	5,53	5,769	24
16.12.2018	89,69	48,2	41,49	150,13	145	140,86	139,3	0	5,7	6,02	24
17.12.2018	88,55	51,02	37,53	172,59	166,83	162,34	160,35	0	6,48	6,267	24
18.12.2018	89,05	50,6	38,45	157,71	152,37	148,21	146,42	0	5,95	5,86	24
19.12.2018	90,77	51,86	38,91	172,08	166,07	161,53	159,5	0	6,57	6,465	24
Итого:				4167,1	4021,24	3908,6	3862,28	0	158,96	163,506	648
Средние:	90,96	50,1	40,86								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/1824:	114271,02	110965,97	108583,05	107355,89	11,07	3610,08	3562,759	23937	0
19/12/1824:	118438,21	114987,21	112491,65	111218,17	11,07	3769,04	3726,265	24585	0
Итого:	4167,19	4021,24	3908,6	3862,28	0	158,96	163,506	648	0

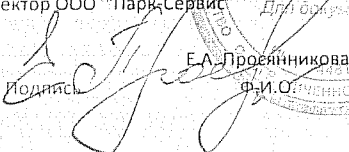Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись: 
Е.А. Прокопенкова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
Подпись:  /И.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"
Адрес: пр. Краснопольский 3-г
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167107
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:


Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС08D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,92	46,27	40,65	140,23	135,69	137,14	135,73	0	-0,04	5,52	24
24.11.2018	89,16	50,75	38,41	173,81	167,94	170,14	168,09	0	-0,15	6,456	24
25.11.2018	87,35	43,33	44,02	122,7	118,68	119,8	118,74	0	-0,06	5,228	24
26.11.2018	86,32	45,55	40,77	136,88	132,52	133,89	132,6	0	-0,08	5,404	24
27.11.2018	86	45,6	40,4	140,33	135,87	137,27	135,94	0	-0,07	5,493	24
28.11.2018	88,91	45,17	43,74	130,13	125,74	126,99	125,76	0	-0,02	5,5	24
29.11.2018	89	46,51	42,49	143,91	139,05	140,53	139,12	0	-0,07	5,908	24
30.11.2018	95,36	48,78	46,58	138,87	133,61	135,08	133,56	0	0,05	6,233	24
01.12.2018	90,6	44,13	46,47	124,21	119,89	121,04	119,92	0	-0,03	5,576	24
02.12.2018	89,86	42,66	47,2	120,31	116,2	117,07	116,06	0	0,14	5,486	24
03.12.2018	92,47	45,17	47,3	124,36	119,84	120,84	119,69	0	0,15	5,671	24
04.12.2018	91,4	44,01	47,39	119,85	115,62	116,48	115,41	0	0,21	5,484	24
05.12.2018	91,01	43,1	47,91	115,3	111,26	111,96	110,99	0	0,27	5,333	24
06.12.2018	90,67	45,83	44,84	135,58	130,84	132,03	130,73	0,01	0,11	5,873	24
07.12.2018	93,06	46,69	46,37	127,47	122,81	124,05	122,77	0	0,04	5,7	24
08.12.2018	95,4	47,75	47,65	139,82	134,51	135,87	134,43	0	0,08	6,416	24
09.12.2018	95,14	47,92	47,22	139,74	134,42	135,83	134,34	0	0,08	6,359	24
10.12.2018	96,25	47,99	48,26	135,35	130,11	131,39	129,95	0	0,16	6,288	24
11.12.2018	96,73	46,87	49,86	125,64	120,74	121,79	120,52	0	0,22	6,028	24
12.12.2018	95,65	44,66	50,99	114,96	110,56	111,37	110,33	0	0,23	5,642	24
13.12.2018	91,88	43,82	48,06	115,36	111,22	112,11	111,09	0	0,13	5,35	24
14.12.2018	89,13	41,67	47,46	111,18	107,46	108,19	107,32	0	0,14	5,102	24
15.12.2018	89,39	44,23	45,16	128,86	124,48	125,51	124,33	0	0,15	5,623	24
16.12.2018	89,7	44,49	45,21	132,18	127,66	128,76	127,56	0	0,1	5,775	24
17.12.2018	88,48	46,87	41,61	152,28	147,19	148,69	147,15	0	0,04	6,127	24
18.12.2018	89,01	46,27	42,74	140,18	135,46	136,67	135,29	0	0,17	5,795	24
19.12.2018	90,75	48,75	42	155,77	150,36	151,8	150,11	0	0,25	6,322	24
Итого:				3585,2	3459,73	3492,2	3457,53	0,01	2,2	155,692	648
Средние:	90,94	45,73	45,21								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
2/11/1824	87891,72	85288,28	86740,41	85907,53	67,4	-619,25	3180,902	23199	0
9/12/1824	91476,98	88748,01	90232,7	89365,06	67,41	-617,05	3336,594	23847	0
Итого:	3585,26	3459,73	3492,29	3457,53	0,01	2,2	155,692	648	0

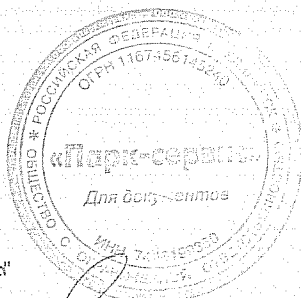

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0х1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	87,29	45,94	41,35	136,64	132,19	130,99	129,67	0	2,52	5,467	24
24.11.2018	89,5	49,95	39,55	166,01	160,37	158,98	157,13	0	3,24	6,35	24
25.11.2018	87,72	43,47	44,25	122,24	118,21	117,16	116,12	0	2,09	5,232	24
26.11.2018	86,7	44,94	41,76	136,43	132,05	130,75	129,5	0	2,55	5,515	24
27.11.2018	86,33	46,27	40,06	143,77	139,21	137,88	136,47	0	2,74	5,577	24
28.11.2018	89,35	45,67	43,68	136,62	131,96	130,73	129,44	0	2,52	5,769	24
29.11.2018	89,4	47,11	42,29	147,57	142,55	141,16	139,72	0	2,83	6,032	24
30.11.2018	95,8	50,13	45,67	146,97	141,33	140	138,35	0	2,98	6,464	24
01.12.2018	91,04	44,55	46,49	127,74	123,27	121,98	120,83	0	2,44	5,734	24
02.12.2018	90,35	43,29	47,06	127,43	123,01	121,62	120,55	0	2,46	5,794	24
03.12.2018	92,91	46,36	46,55	128,74	124,05	122,78	121,55	0	2,5	5,777	24
04.12.2018	91,89	45,64	46,25	127,64	123,08	121,79	120,61	0	2,47	5,7	24
05.12.2018	91,5	44,01	47,49	113,83	109,79	108,7	107,7	0	2,09	5,216	24
06.12.2018	91,04	45,96	45,08	131,93	127,31	126,01	124,74	0	2,57	5,742	24
07.12.2018	93,49	46,5	46,99	121,76	117,26	116,2	115,02	0	2,24	5,514	24
08.12.2018	95,84	46,95	48,89	129,97	124,99	123,69	122,41	0	2,58	6,116	24
09.12.2018	95,54	46,78	48,76	130,16	125,2	123,92	122,63	0	2,57	6,111	24
10.12.2018	96,71	47,59	49,12	129,51	124,46	123,2	121,86	0	2,6	6,122	24
11.12.2018	97,18	47,1	50,08	120,18	115,43	114,29	113,11	0	2,32	5,79	24
12.12.2018	96,11	44,79	51,32	108,96	104,78	103,68	102,71	0	2,07	5,383	24
13.12.2018	92,32	43,9	48,42	111,48	107,48	106,4	105,47	0	2,01	5,205	24
14.12.2018	89,68	42,66	47,02	112,84	108,99	107,87	106,94	0	2,05	5,126	24
15.12.2018	89,81	44,18	45,63	124,48	120,23	118,97	117,88	0	2,35	5,488	24
16.12.2018	90,08	44,15	45,93	129,94	125,48	124,15	123,04	0	2,44	5,769	24
17.12.2018	88,9	47,12	41,78	143,97	139,12	137,8	136,37	0	2,75	5,814	24
18.12.2018	89,45	46,07	43,38	136,5	131,84	130,5	129,2	0	2,64	5,722	24
19.12.2018	91,1	47,27	43,83	146,53	141,4	139,87	138,42	0	2,98	6,202	24
Итого:				3539,8	3415,04	3381	3347,44	0	67,6	154,731	648
Средние:	91,37	45,86	45,5								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
2/11/1824:0	3324,02	3222,78	3196,01	3167,83	0	54,95	131,199	687	0
9/12/1824:0	6863,86	6637,82	6577,08	6515,27	0	122,55	285,93	1335	0
Итого:	3539,84	3415,04	3381,07	3347,44	0	67,6	154,731	648	0

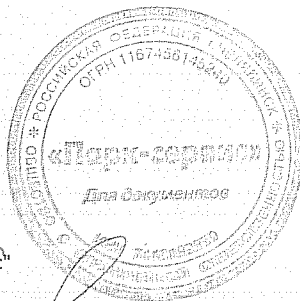

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А.Присянникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-б

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,83	48,53	38,3	149,4	144,59	147,62	145,99	0	-1,4	5,539	24
24.11.2018	89,1	53,23	35,87	183,49	177,29	181,04	178,62	0	-1,33	6,36	24
25.11.2018	87,16	45,11	42,05	129,86	125,61	128,52	127,29	0	-1,68	5,284	24
26.11.2018	86,19	46,62	39,57	141,96	137,43	140,37	138,94	0	-1,51	5,437	24
27.11.2018	85,8	47,38	38,42	149,3	144,6	147,57	146,01	0	-1,41	5,553	24
28.11.2018	88,84	48,36	40,48	141,25	136,51	139,84	138,3	0	-1,79	5,526	24
29.11.2018	89,02	51,35	37,67	169,96	164,22	168,05	166	0	-1,78	6,188	24
30.11.2018	95,28	53,68	41,6	162,26	156,09	161,01	158,86	0	-2,77	6,499	24
01.12.2018	90,54	47,63	42,91	141,36	136,43	140,23	138,75	0	-2,32	5,854	24
02.12.2018	89,79	45,62	44,17	135,54	130,87	134,59	133,29	0	-2,42	5,78	24
03.12.2018	92,3	47,83	44,47	134,26	129,45	133,49	132,07	0	-2,62	5,76	24
04.12.2018	91,31	47,88	43,43	133,96	129,22	133,06	131,64	0	-2,42	5,615	24
05.12.2018	90,85	44,52	46,33	116,76	112,67	116,16	115,07	0	-2,4	5,223	24
06.12.2018	90,41	46,56	43,85	129,11	124,63	128,21	126,92	0	-2,29	5,466	24
07.12.2018	92,84	46,29	46,55	123,24	118,76	122,59	121,34	0	-2,58	5,532	24
08.12.2018	95,21	48,63	46,58	133,19	128,14	132,56	131,08	0,03	-2,94	5,975	24
09.12.2018	94,96	47,94	47,02	136,7	131,55	136,02	134,53	0	-2,98	6,19	24
10.12.2018	96,01	48,76	47,25	128,66	123,72	128,1	126,66	0	-2,94	5,85	24
11.12.2018	96,48	47,9	48,58	120,45	115,76	120,02	118,75	0	-2,99	5,628	24
12.12.2018	95,33	45,42	49,91	108,53	104,44	108,21	107,16	0,01	-2,72	5,216	24
13.12.2018	91,63	45,11	46,52	112,46	108,45	111,81	110,76	0	-2,31	5,043	24
14.12.2018	89	43,67	45,33	114,48	110,6	113,69	112,67	0	-2,07	5,013	24
15.12.2018	89,24	46,12	43,12	130,88	126,45	129,88	128,62	0	-2,17	5,456	24
16.12.2018	89,51	46,88	42,63	142,94	138,08	141,79	140,32	0	-2,24	5,887	24
17.12.2018	88,44	50,24	38,2	159,17	153,86	157,47	155,61	0	-1,75	5,881	24
18.12.2018	88,91	48,43	40,48	145,29	140,4	144,03	142,44	0	-2,04	5,686	24
19.12.2018	90,65	51,37	39,28	163,25	157,57	161,83	159,83	0	-2,26	6,191	24
Итого:				3737,7	3607,39	3707,7	3667,52	0,04	-60,13	153,632	648
Средние:	90,8	47,81	42,98								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/1824:	53241,41	51731,54	52348,05	51793,58	8,03	-62,04	1697,835	12951	0
19/12/1824:	56979,12	55338,93	56055,81	55461,1	8,07	-122,17	1851,467	13599	0
Итого:	3737,71	3607,39	3707,76	3667,52	0,04	-60,13	153,632	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснополяский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0х903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	87,41	46,58	40,83	90,02	87,1	88,94	88,07	0	-0,97	3,558	23
24.11.2018	89,65	51,39	38,26	117,92	113,88	116,51	115,06	0	-1,18	4,361	24
25.11.2018	87,86	44,5	43,36	85,54	82,69	84,36	83,56	0	-0,87	3,588	24
26.11.2018	86,82	46,23	40,59	93,19	90,17	92,06	91,11	0	-0,94	3,661	24
27.11.2018	86,41	46,9	39,51	97,25	94,13	96,12	95,11	0	-0,98	3,718	24
28.11.2018	89,44	46,28	43,16	89,65	86,59	88,35	87,49	0	-0,9	3,74	24
29.11.2018	89,57	48,46	41,11	105,45	101,85	104,01	102,87	0	-1,02	4,19	24
30.11.2018	95,95	51,83	44,12	103,23	99,29	101,44	100,13	0	-0,84	4,388	24
01.12.2018	91,22	46,2	45,02	90,8	87,63	89,31	88,42	0	-0,79	3,948	24
02.12.2018	90,43	44,31	46,12	86,46	83,47	85,02	84,22	0	-0,75	3,852	24
03.12.2018	93,03	46,69	46,34	86,52	83,37	85,01	84,13	0	-0,76	3,867	24
04.12.2018	92,01	45,76	46,25	84,03	81,05	82,59	81,78	0	-0,73	3,751	24
05.12.2018	91,6	43,45	48,15	76,16	73,47	74,8	74,14	0	-0,67	3,539	24
06.12.2018	91,11	46,56	44,55	86,04	83,01	84,65	83,79	0	-0,78	3,7	24
07.12.2018	93,63	46,87	46,76	80,66	77,68	79,2	78,38	0	-0,7	3,637	24
08.12.2018	95,98	47,39	48,59	88,03	84,65	86,23	85,3	0	-0,65	4,118	24
09.12.2018	95,68	47,03	48,65	90,07	86,61	88,2	87,3	0	-0,69	4,22	24
10.12.2018	96,86	48,63	48,23	86,04	82,67	84,21	83,26	0	-0,59	3,991	24
11.12.2018	97,31	46,91	50,4	79,17	76,05	77,37	76,55	0	-0,5	3,837	24
12.12.2018	96,21	44,15	52,06	71,97	69,22	70,24	69,56	0	-0,34	3,608	24
13.12.2018	92,42	44,39	48,03	71,54	68,97	70,07	69,44	0	-0,47	3,319	24
14.12.2018	89,73	43,38	46,35	75,15	72,58	73,74	73,08	0	-0,5	3,366	24
15.12.2018	89,94	45,4	44,54	85,51	82,55	83,97	83,15	0	-0,6	3,677	24
16.12.2018	90,17	45,59	44,58	90,92	87,77	89,27	88,39	0	-0,62	3,916	24
17.12.2018	89,03	48,34	40,69	104,21	100,7	102,57	101,46	0	-0,76	4,097	24
18.12.2018	89,57	47,23	42,34	94,07	90,85	92,37	91,42	0	-0,57	3,846	24
19.12.2018	91,24	49,7	41,54	104,29	100,61	102,28	101,09	0	-0,48	4,181	24
Итого:				2413,8	2328,61	2372,8	2348,26	0	-19,65	103,674	647
Средние:	91,49	46,67	44,81								


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/1824:	23988,67	23237,81	23708,62	23451,47	0	-213,66	852,582	8426	325
19/12/1824:	26402,56	25566,42	26081,51	25799,73	0	-233,31	956,256	9073	326
Итого:	2413,89	2328,61	2372,89	2348,26	0	-19,65	103,674	647	1

22/11/1824:	23988,67	23237,81	23708,62	23451,47	0	-213,66	852,582	8426	325
Итого:	2358,05	2286,52	2332,5	2311,84	0	-25,32	91,559	720	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: *Е.А. Просяникова*

Ф.И.О. / 188330

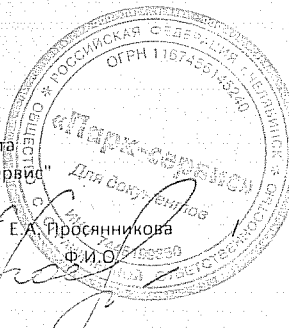

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *Л.В. Мальцева*

Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 3 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ482 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	88	46,47	41,53	144,32	139,54	140,74	139,33	0	0,21	5,797	23
24.11.2018	90,21	51,27	38,94	183,87	177,52	179,64	177,43	0	0,09	6,917	24
25.11.2018	88,52	45,29	43,23	141,63	136,91	138,2	136,86	0	0,05	5,92	24
26.11.2018	87,41	45,99	41,42	149,8	144,94	146,19	144,74	0	0,2	6,004	24
27.11.2018	86,98	47,15	39,83	160,76	155,56	156,98	155,35	0	0,21	6,199	24
28.11.2018	90,06	46,68	43,38	146,38	141,32	142,69	141,24	0	0,08	6,135	24
29.11.2018	90,14	48,53	41,61	165,21	159,51	161,06	159,29	0	0,22	6,641	24
30.11.2018	96,57	50,93	45,64	167,66	161,13	162,96	160,98	0	0,15	7,363	24
01.12.2018	91,82	46,68	45,14	146,46	141,23	142,53	141,07	0	0,16	6,383	24
02.12.2018	91,13	44,83	46,3	140,52	135,58	136,59	135,32	0	0,26	6,28	24
03.12.2018	93,69	46,83	46,86	141,94	136,7	137,8	136,4	0	0,3	6,409	24
04.12.2018	92,68	46,24	46,44	138,35	133,34	134,36	133,02	0	0,32	6,194	24
05.12.2018	92,32	45,09	47,23	126,87	122,32	123,16	121,98	0	0,34	5,783	24
06.12.2018	91,77	47,45	44,32	146,08	140,88	142,09	140,61	0	0,27	6,247	24
07.12.2018	94,36	48,11	46,25	138,07	132,9	134,19	132,72	0	0,18	6,155	24
08.12.2018	96,66	48,72	47,94	143,36	137,77	139,08	137,53	0	0,24	6,612	24
09.12.2018	96,4	48,59	47,81	148,94	143,14	144,57	142,97	0	0,17	6,854	24
10.12.2018	97,59	50,15	47,44	148,44	142,56	144,04	142,38	0	0,18	6,773	24
11.12.2018	98,08	48,3	49,78	135,8	130,38	131,61	130,15	0	0,23	6,499	24
12.12.2018	97,07	47,05	50,02	124,98	120,08	121,13	119,87	0	0,21	6,012	24
13.12.2018	93,24	46,02	47,22	127,9	123,21	124,25	123,01	0	0,2	5,823	24
14.12.2018	90,49	47,45	43,04	135	130,3	131,43	130,04	0	0,26	5,613	24
15.12.2018	90,64	48,26	42,38	149,65	144,44	145,69	144,1	0	0,34	6,124	24
16.12.2018	90,89	48,97	41,92	158,15	152,61	154	152,27	0	0,34	6,402	24
17.12.2018	89,69	51,56	38,13	184,61	178,31	179,96	177,71	0	0,6	6,806	24
18.12.2018	90,29	51,25	39,04	172,78	166,78	168,16	166,1	0	0,68	6,518	24
19.12.2018	91,85	52,63	39,22	183,15	176,63	178,21	175,89	0	0,74	6,933	24
Итого:				4050,6	3905,59	3941,3	3898,36	0	7,23	171,396	647
Средние:	92,16	48,01	44,15								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/1824:	42002,38	40680,07	40940,56	40470,25	0	209,82	1451,904	8417	334
9/12/1824:	46053,06	44585,66	44881,87	44368,61	0	217,05	1623,3	9064	335
Итого:	4050,68	3905,59	3941,31	3898,36	0	7,23	171,396	647	1

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
Подпись _____
/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1-д
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:

Договор N: 3440167113
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ248 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,21	48,11	38,1	149,97	145,19	146,51	144,89	0	0,3	5,531	24
24.11.2018	88,47	52,09	36,38	182,13	176,05	178,04	175,79	0	0,26	6,411	24
25.11.2018	86,66	45,63	41,03	133,54	129,25	130,23	128,95	0	0,3	5,304	24
26.11.2018	85,56	47,13	38,43	149,59	144,89	146,1	144,58	0	0,31	5,57	24
27.11.2018	85,32	48,49	36,83	160,65	155,61	157,02	155,29	0	0,32	5,73	24
28.11.2018	88,14	48,35	39,79	150,77	145,77	147,17	145,55	0	0,22	5,803	24
29.11.2018	88,29	49,05	39,24	160,58	155,25	156,61	154,84	0	0,41	6,095	24
30.11.2018	94,32	52,42	41,9	158,33	152,45	153,97	152	0	0,45	6,397	24
01.12.2018	89,75	46,46	43,29	138,47	133,73	134,63	133,27	0	0,46	5,793	24
02.12.2018	89,09	44,76	44,33	133,73	129,22	129,89	128,64	0	0,58	5,727	24
03.12.2018	91,69	48,76	42,93	142,55	137,5	138,48	136,92	0	0,58	5,908	24
04.12.2018	90,56	47,3	43,26	135,21	130,51	131,34	129,96	0	0,55	5,65	24
05.12.2018	90,14	45,71	44,43	127,69	123,27	123,94	122,73	0	0,54	5,477	24
06.12.2018	89,88	49,1	40,78	147,64	142,59	143,71	142,07	0	0,52	5,821	24
07.12.2018	92,25	48,95	43,3	142,39	137,28	138,36	136,81	0	0,47	5,951	24
08.12.2018	94,51	50,18	44,33	149,69	144,08	145,31	143,61	0	0,47	6,394	24
09.12.2018	94,41	50,09	44,32	152,57	146,86	148,14	146,39	0	0,47	6,519	24
10.12.2018	95,44	50,86	44,58	145,02	139,5	140,72	139,03	0	0,47	6,228	24
11.12.2018	95,77	48,84	46,93	134,08	128,93	129,92	128,46	0	0,47	6,059	24
12.12.2018	94,77	47,04	47,73	120,38	115,84	116,64	115,44	0,01	0,4	5,531	24
13.12.2018	90,79	46,03	44,76	119,45	115,26	116,04	114,89	0	0,37	5,162	24
14.12.2018	88,26	43,74	44,52	116,05	112,2	112,72	111,71	0	0,49	4,995	24
15.12.2018	88,53	46,02	42,51	134,8	130,28	131,06	129,73	0	0,55	5,54	24
16.12.2018	88,85	45,55	43,3	137,56	132,94	133,68	132,36	0	0,58	5,76	24
17.12.2018	87,76	48,65	39,11	156,75	151,57	152,69	150,95	0	0,62	5,93	24
18.12.2018	88,31	47,85	40,46	148,38	143,45	144,34	142,77	0	0,68	5,81	24
19.12.2018	89,82	48,96	40,86	158,79	153,36	154,34	152,63	0	0,73	6,272	24
Итого:				3886,7	3752,83	3781,6	3740,26	0,01	12,57	157,368	648
Средние:	90,13	48	42,12								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/18г.	91105,42	88399,2	89618,12	88667,29	6,01	-268,09	3100,846	20054	0
19/12/18г.	94992,18	92152,03	93399,72	92407,55	6,02	-255,52	3258,214	20702	0
Итого:	3886,76	3752,83	3781,6	3740,26	0,01	12,57	157,368	648	0



Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

[Подпись]
Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр. Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x719D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	87,1	46,47	40,63	147,17	142,41	139,99	138,58	0	3,83	5,789	24
24.11.2018	89,37	50,37	39	172,94	167,07	164,52	162,57	0	4,5	6,523	24
25.11.2018	87,45	43,85	43,6	130,7	126,44	124,08	122,94	0,02	3,5	5,514	24
26.11.2018	86,46	45,79	40,67	143,2	138,61	136,23	134,89	0	3,72	5,638	24
27.11.2018	86,13	47,44	38,69	150,48	145,69	143,34	141,82	0	3,87	5,638	24
28.11.2018	89,07	46,54	42,53	141,43	136,66	134,25	132,87	0	3,79	5,817	24
29.11.2018	89,19	47,64	41,55	153,88	148,69	146,12	144,55	0	4,14	6,183	24
30.11.2018	95,51	49,89	45,62	151,42	145,66	142,99	141,33	0	4,33	6,655	24
01.12.2018	90,74	45,36	45,38	134,54	129,85	127,3	126,06	0	3,79	5,895	24
02.12.2018	90,01	44,51	45,5	132,79	128,21	125,69	124,51	0	3,7	5,836	24
03.12.2018	92,57	46,57	46	135,85	130,93	128,4	127,09	0	3,84	6,028	24
04.12.2018	91,56	45,9	45,66	132,7	128	125,53	124,29	0	3,71	5,848	24
05.12.2018	91,09	44,35	46,74	117,65	113,5	111,23	110,2	0,01	3,3	5,306	24
06.12.2018	90,8	46,73	44,07	137,21	132,43	129,95	128,62	0	3,81	5,843	24
07.12.2018	93,16	45,64	47,52	128,06	123,39	120,91	119,73	0	3,66	5,866	24
08.12.2018	95,49	47,15	48,34	137,59	132,35	129,61	128,28	0	4,07	6,403	24
09.12.2018	95,25	46,55	48,7	136,43	131,25	128,44	127,11	0	4,14	6,399	24
10.12.2018	96,35	47,3	49,05	135,1	129,86	127,01	125,68	0	4,18	6,377	24
11.12.2018	96,79	47,18	49,61	126,57	121,6	118,87	117,61	0	3,99	6,041	24
12.12.2018	95,67	45,22	50,45	114,51	110,13	107,47	106,44	0	3,69	5,559	24
13.12.2018	91,9	43,88	48,02	115,3	111,18	108,6	107,58	0	3,6	5,342	24
14.12.2018	89,26	43,51	45,75	116,89	112,94	110,43	109,46	0,11	3,48	5,166	24
15.12.2018	89,51	44,96	44,55	132,11	127,65	124,95	123,74	0,02	3,91	5,69	24
16.12.2018	89,75	44,97	44,78	135,1	130,45	127,77	126,54	0	3,91	5,844	24
17.12.2018	88,69	47,44	41,25	150,31	145,27	142,55	141,02	0	4,25	5,991	24
18.12.2018	89,18	46,57	42,61	141,81	137	134,41	133,02	0	3,98	5,838	24
19.12.2018	90,85	48,27	42,58	150,28	145,02	142,37	140,82	0	4,2	6,178	24
Итого:				3702	3572,24	3503	3467,35	0,16	104,89	159,207	648
Средние:	91,07	46,29	44,77								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
2/11/1824:	107527,51	104366,22	103349,48	102111,11	8,59	2255,11	3277,747	20055	0
9/12/1824:	111229,53	107938,46	106852,49	105578,46	8,75	2360	3436,954	20703	0
Итого:	3702,02	3572,24	3503,01	3467,35	0,16	104,89	159,207	648	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 1-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: 3440167111
Тип расходомера: ПРЭМ-50


Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ069 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	87,49	47,43	40,06	140,91	136,3	134,57	133,17	0	3,13	5,463	24
24.11.2018	89,69	51,89	37,8	176,14	170,12	168,58	166,49	0	3,63	6,44	24
25.11.2018	87,95	44,89	43,06	131,59	127,24	125,51	124,32	0	2,92	5,48	24
26.11.2018	86,86	46,29	40,57	138,56	134,09	132,34	131	0,01	3,09	5,442	24
27.11.2018	86,48	46,98	39,5	145,48	140,84	139,03	137,57	0	3,27	5,565	24
28.11.2018	89,48	47,05	42,43	134,31	129,74	128,09	126,74	0	3	5,506	24
29.11.2018	89,62	50,45	39,17	160,34	154,86	153,31	151,48	0	3,38	6,07	24
30.11.2018	95,96	51,46	44,5	150,7	144,89	143,49	141,71	0	3,18	6,458	24
01.12.2018	91,23	46,68	44,55	135,1	130,31	128,72	127,4	0	2,91	5,808	24
02.12.2018	90,48	44,73	45,75	129,94	125,45	123,69	122,54	0	2,91	5,745	24
03.12.2018	93,05	47,01	46,04	129,51	124,81	123,16	121,88	0	2,93	5,75	24
04.12.2018	92,05	46,91	45,14	128,07	123,5	121,88	120,59	0	2,91	5,579	24
05.12.2018	91,62	44,33	47,29	111,33	107,36	105,74	104,76	0	2,6	5,078	24
06.12.2018	91,14	45,75	45,39	122,21	117,93	116,27	115,14	0	2,79	5,356	24
07.12.2018	93,62	46,25	47,37	118,9	114,54	112,93	111,82	0	2,72	5,432	24
08.12.2018	95,93	46,98	48,95	124,29	119,5	117,93	116,7	0	2,8	5,854	24
09.12.2018	95,71	46,62	49,09	127,17	122,3	120,79	119,54	0	2,76	6,012	24
10.12.2018	96,8	47,79	49,01	121,1	116,36	115	113,79	0	2,57	5,71	24
11.12.2018	97,34	46,94	50,4	116,82	112,23	110,85	109,69	0	2,54	5,659	24
12.12.2018	96,27	45,19	51,08	103,49	99,48	98,18	97,25	0,01	2,23	5,086	24
13.12.2018	92,47	44,59	47,88	109,68	105,74	104,36	103,39	0	2,35	5,067	24
14.12.2018	89,76	44,16	45,6	111,25	107,44	105,99	105,02	0	2,42	4,901	24
15.12.2018	89,97	46,37	43,6	126,97	122,59	121,13	119,9	0	2,69	5,346	24
16.12.2018	90,2	45,95	44,25	138,1	133,32	131,72	130,42	0	2,9	5,902	24
17.12.2018	89,09	48,94	40,15	150,86	145,79	144,26	142,64	0	3,15	5,857	24
18.12.2018	89,6	47,78	41,82	136,69	132,04	130,48	129,1	0	2,94	5,528	24
19.12.2018	91,23	50,81	40,42	154,56	149,11	147,66	145,88	0	3,23	6,032	24
Итого:				3574	3447,88	3405,6	3369,93	0,02	77,95	152,126	648
Средние:	91,52	47,04	44,47								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
2/11/1824:0	74034,15	71857,03	71572,97	70780,17	8,6	1076,86	2400,574	16690	0
9/12/1824:0	77608,22	75304,91	74978,63	74150,1	8,62	1154,81	2552,7	17338	0
Итого:	3574,07	3447,88	3405,66	3369,93	0,02	77,95	152,126	648	0

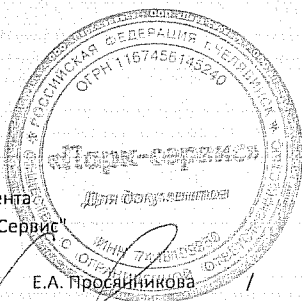

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	87,6	49,7	37,9	159,44	154,2	157,35	155,54	0	-1,34	5,847	23
24.11.2018	89,78	52,12	37,66	192,65	186,04	189,98	187,58	0	-1,54	7,014	24
25.11.2018	88,08	49,17	38,91	168,31	162,74	165,89	164,03	0,01	-1,29	6,334	24
26.11.2018	86,99	49,54	37,45	167,72	162,28	165,51	163,63	0,01	-1,35	6,08	24
27.11.2018	86,6	50,23	36,37	178,28	172,56	176	173,91	0	-1,35	6,277	24
28.11.2018	89,67	50,09	39,58	168,97	163,21	166,29	164,35	0	-1,14	6,465	24
29.11.2018	89,73	51,71	38,02	187,2	180,79	184,49	182,19	0	-1,4	6,876	24
30.11.2018	96,02	52,89	43,13	176,63	169,8	173,2	170,95	0,01	-1,15	7,331	24
01.12.2018	91,4	50,72	40,68	172,15	166,06	169,29	167,28	0	-1,22	6,759	24
02.12.2018	90,67	49,59	41,08	166,33	160,55	163,64	161,76	0,01	-1,21	6,599	24
03.12.2018	93,26	50,18	43,08	161,98	156,04	158,94	157,07	0	-1,03	6,727	24
04.12.2018	92,21	49,59	42,62	160,66	154,91	157,84	156,03	0,1	-1,12	6,606	24
05.12.2018	91,87	48,61	43,26	152,04	146,63	149,48	147,82	0,02	-1,19	6,348	24
06.12.2018	91,25	50,5	40,75	168,8	162,83	166,19	164,2	0,02	-1,37	6,64	24
07.12.2018	93,88	51,83	42,05	165,97	159,84	163,07	161,02	0,02	-1,18	6,731	24
08.12.2018	96,17	52,53	43,64	173,81	167,1	170,46	168,26	0,01	-1,16	7,301	24
09.12.2018	95,96	52,94	43,02	179,4	172,49	175,94	173,62	0,01	-1,13	7,434	24
10.12.2018	97,05	53,3	43,75	169,35	162,71	165,82	163,61	0,03	-0,9	7,129	24
11.12.2018	97,58	52,52	45,06	161,24	154,88	157,65	155,64	0,01	-0,76	6,989	24
12.12.2018	96,59	50,63	45,96	145,82	140,14	142,49	140,79	0,02	-0,65	6,45	24
13.12.2018	92,73	50,26	42,47	154,2	148,64	151,14	149,35	0,01	-0,71	6,319	24
14.12.2018	89,99	49,22	40,77	152,33	147,09	149,57	147,87	0	-0,78	5,999	24
15.12.2018	90,19	51,13	39,06	175,9	169,82	172,82	170,7	0,01	-0,88	6,637	24
16.12.2018	90,38	50,83	39,55	175,75	169,68	172,55	170,47	0,01	-0,79	6,715	24
17.12.2018	89,31	52,67	36,64	198,26	191,51	195,01	192,51	0,01	-1	7,02	24
18.12.2018	89,85	52,57	37,28	189,95	183,41	186,75	184,35	0,01	-0,94	6,844	24
19.12.2018	91,42	53,81	37,61	200,57	193,48	197,04	194,37	0,01	-0,89	7,285	24
Итого:				4623,7	4459,43	4544,4	4488,9	0,34	-29,47	180,756	647
Средние:	91,71	51,06	40,64								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/1824	50927,96	49385,46	50361	49686,38	6,33	-300,92	1467,471	8431	320
9/12/1824	55551,67	53844,89	54905,4	54175,28	6,67	-330,39	1648,227	9078	321
Итого:	4623,71	4459,43	4544,4	4488,9	0,34	-29,47	180,756	647	1



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xD465 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	87,98	50,36	37,62	107,27	103,72	103,84	102,62	0	1,1	3,902	24
24.11.2018	90,16	54,64	35,52	130,33	125,82	126,46	124,68	0	1,14	4,472	24
25.11.2018	88,49	47,71	40,78	98,61	95,31	95,43	94,41	0	0,9	3,89	24
26.11.2018	87,38	49,41	37,97	107,07	103,57	103,51	102,32	0	1,25	3,931	24
27.11.2018	87	50,95	36,05	113,75	110,05	110,05	108,74	0	1,31	3,968	24
28.11.2018	90,02	50	40,02	104,08	100,48	100,83	99,63	0	0,85	4,023	24
29.11.2018	90,09	51,76	38,33	115,58	111,6	111,74	110,38	0	1,22	4,279	24
30.11.2018	96,56	55,44	41,12	117,39	112,84	113,8	112,17	0	0,67	4,65	24
01.12.2018	91,74	48,74	43	101,01	97,43	97,62	96,53	0	0,9	4,193	24
02.12.2018	91,07	47,39	43,68	95,01	91,65	91,49	90,53	0	1,12	4,004	24
03.12.2018	93,64	49,98	43,66	97,36	93,76	93,69	92,57	0	1,19	4,096	24
04.12.2018	92,59	48,96	43,63	94,65	91,24	91,02	90	0	1,24	3,983	24
05.12.2018	92,21	46,71	45,5	87,69	84,54	84,19	83,35	0	1,19	3,852	24
06.12.2018	91,71	50,74	40,97	103,24	99,56	99,64	98,45	0	1,11	4,085	24
07.12.2018	94,27	51,63	42,64	98,74	95,04	95,52	94,33	0	0,71	4,057	24
08.12.2018	96,56	52,84	43,72	104,31	100,25	101,06	99,74	0	0,51	4,388	24
09.12.2018	96,37	52,5	43,87	106,35	102,23	103,37	102,05	0	0,18	4,49	24
10.12.2018	97,49	52,64	44,85	100,62	96,63	97,7	96,43	0	0,2	4,34	24
11.12.2018	97,95	51	46,95	91,5	87,88	88,79	87,72	0	0,16	4,132	24
12.12.2018	96,92	48,69	48,23	82,7	79,45	80,24	79,33	0	0,12	3,837	24
13.12.2018	93,01	47,61	45,4	82,53	79,52	80,09	79,23	0	0,29	3,615	24
14.12.2018	90,35	45,55	44,8	80,48	77,7	77,57	76,83	0	0,87	3,484	24
15.12.2018	90,52	48,21	42,31	91,89	88,71	88,59	87,63	0	1,08	3,756	24
16.12.2018	90,79	48,25	42,54	96,92	93,51	93,68	92,65	0	0,86	3,981	24
17.12.2018	89,57	51,43	38,14	113,49	109,64	109,65	108,3	0	1,34	4,185	24
18.12.2018	90,17	51,05	39,12	105,15	101,54	101,15	99,91	0	1,63	3,977	24
19.12.2018	91,76	52,9	38,86	115,43	111,33	111,02	109,59	0	1,74	4,329	24
Итого:				2743,1	2645	2651,7	2620,12	0	24,88	109,899	648
Средние:	92,08	50,26	41,82								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
/11/18г:	25795,65	24975,51	25097,23	24804,52	0	170,99	892,24	8438	313
/12/18г:	28538,8	27620,51	27748,97	27424,64	0	195,87	1002,139	9086	313
Итого:	2743,15	2645	2651,74	2620,12	0	24,88	109,899	648	0



Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просянникова
Подпись _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации
/Л.В. Мальцева/
Подпись _____
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Хариса Юсупова 105

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,02	48,46	37,56	121,8	117,93	118,59	117,27	0	0,66	4,433	23
24.11.2018	88,23	51,07	37,16	146,43	141,57	142,54	140,83	0	0,74	5,262	24
25.11.2018	86,62	48,4	38,22	129,23	125,08	125,81	124,43	0	0,65	4,779	24
26.11.2018	85,3	47,76	37,54	127,94	123,93	124,61	123,28	0	0,65	4,652	24
27.11.2018	85,11	48,86	36,25	132,09	127,98	128,76	127,33	0	0,65	4,64	24
28.11.2018	87,83	48,53	39,3	123,53	119,46	120,15	118,82	0	0,64	4,697	24
29.11.2018	88,08	49,74	38,34	135,18	130,7	131,49	129,97	0	0,73	5,014	24
30.11.2018	94,23	51,91	42,32	135,1	130,05	130,9	129,24	0	0,81	5,512	24
01.12.2018	89,62	49,09	40,53	129,53	125,1	125,82	124,4	0	0,7	5,073	24
02.12.2018	89,02	47,12	41,9	122,79	118,65	119,15	117,9	0	0,75	4,974	24
03.12.2018	91,37	47,98	43,39	120,75	116,51	116,95	115,68	0	0,83	5,059	24
04.12.2018	90,35	48,37	41,98	120,16	116	116,51	115,22	0	0,78	4,873	24
05.12.2018	89,95	47,19	42,76	111,49	107,64	108,08	106,94	0	0,7	4,603	24
06.12.2018	89,5	48,82	40,68	119,12	115,04	115,63	114,33	0	0,71	4,685	24
07.12.2018	91,88	48,97	42,91	117,12	112,94	113,47	112,22	0	0,72	4,849	24
08.12.2018	93,93	49,24	44,69	114,83	110,59	111,05	109,77	0	0,82	4,95	24
09.12.2018	94,04	49,43	44,61	121,27	116,8	117,25	115,91	0	0,89	5,214	24
10.12.2018	95,08	49,8	45,28	119,86	115,33	115,83	114,5	0	0,83	5,229	24
11.12.2018	95,4	49,76	45,64	115,21	110,83	111,28	109,98	0	0,85	5,064	24
12.12.2018	94,72	48,81	45,91	106,34	102,33	102,72	101,56	0	0,77	4,705	24
13.12.2018	90,73	47,56	43,17	108,44	104,67	104,89	103,78	0	0,89	4,522	24
14.12.2018	88,07	46,71	41,36	104,33	100,92	100,85	99,82	0	1,1	4,176	24
15.12.2018	88,16	47,43	40,73	116,53	112,67	112,61	111,42	0	1,25	4,593	24
16.12.2018	88,52	46,85	41,67	120,58	116,57	116,48	115,27	0	1,3	4,859	24
17.12.2018	85,7	48,24	37,46	109,6	106,13	106,66	105,5	0	0,63	3,976	24
18.12.2018	88,22	49,37	38,85	127,01	122,78	124,08	122,66	0	0,12	4,767	24
19.12.2018	89,43	49,68	39,75	132,74	128,22	129,95	128,47	0	-0,25	5,099	24
Итого:				3289	3176,42	3192,1	3156,5	0	19,92	130,259	647
Средние:	89,81	48,7	41,1								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
/11/18г:	53502,81	52030,63	52684,85	52047,1	0,75	-16,47	1458,848	12512	7
/12/18г:	56791,81	55207,05	55876,96	55203,6	0,75	3,45	1589,107	13159	8
Итого:	3289	3176,42	3192,11	3156,5	0	19,92	130,259	647	1

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "Парк-Сервис"


Подпись

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

/Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018г.

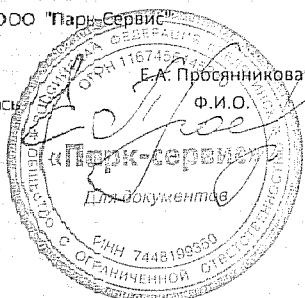

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/11/18г.-19/12/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:Хариса Юсупова 103

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


ТЗ=1

КС=0х519А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
22.11.2018	84,42	44,94	39,48	113,01	109,56	109,65	108,58	0,04	0,98	4,325	24
23.11.2018	86,93	46,97	39,96	120,43	116,55	116,85	115,67	0	0,88	4,661	24
24.11.2018	89,11	50,08	39,03	147,25	142,25	142,94	141,24	0	1,01	5,557	24
25.11.2018	87,54	45,08	42,46	112,65	108,95	109,07	108,03	0	0,92	4,626	24
26.11.2018	86,24	44,8	41,44	112,86	109,25	109,05	108,02	0	1,23	4,527	24
27.11.2018	85,94	46,56	39,38	121,62	117,79	117,6	116,38	0	1,41	4,638	24
28.11.2018	88,86	46,69	42,17	117,36	113,42	113,71	112,55	0	0,87	4,786	24
29.11.2018	89,06	46,71	42,35	123,39	119,24	119,4	118,19	0	1,05	5,051	24
30.11.2018	95,19	48,53	46,66	121,16	116,58	117	115,7	0,01	0,88	5,444	24
1.12.2018	90,6	47,4	43,2	125,36	121	121,49	120,19	0	0,81	5,231	24
2.12.2018	90,06	44,87	45,19	119,82	115,68	115,91	114,8	0	0,88	5,229	24
3.12.2018	92,41	45,83	46,58	111,87	107,84	108,03	106,97	0	0,87	5,024	24
4.12.2018	91,47	47,33	44,14	123,21	118,85	119,23	117,99	0	0,86	5,25	24
5.12.2018	91,1	47,02	44,08	117,04	112,91	113,23	112,05	0	0,86	4,979	24
6.12.2018	90,74	48,22	42,52	125,24	120,87	121,35	120,03	0	0,84	5,143	24
7.12.2018	93,08	49,89	43,19	127,83	123,15	123,87	122,42	0	0,73	5,323	24
8.12.2018	95,27	49,17	46,1	127,4	122,54	123,17	121,78	0	0,76	5,654	24
9.12.2018	95,27	50,22	45,05	134,55	129,44	130,14	128,62	0	0,82	5,839	24
10.12.2018	96,28	49,98	46,3	126,43	121,53	122,15	120,71	0	0,82	5,634	24
11.12.2018	96,65	50,49	46,16	120,18	115,48	116,1	114,72	0	0,76	5,337	24
12.12.2018	96,01	48,68	47,33	113,93	109,56	109,98	108,76	0	0,8	5,192	24
13.12.2018	91,82	47,81	44,01	114,68	110,6	110,96	109,76	0,01	0,84	4,875	24
14.12.2018	89,36	45,68	43,68	106,72	103,09	103,25	102,23	0	0,86	4,506	24
15.12.2018	89,2	46,51	42,69	113,22	109,41	109,49	108,38	0	1,03	4,674	24
16.12.2018	89,54	47,58	41,96	123,98	119,75	119,97	118,7	0	1,05	5,029	24
17.12.2018	87,11	52,65	34,5	127,19	123,04	123,65	122,09	0,02	0,95	4,245	24
18.12.2018	89,24	52,33	36,91	148,76	143,72	144,57	142,72	0	1	5,313	24
19.12.2018	90,45	51,21	39,24	143,85	138,86	139,61	137,9	0	0,96	5,453	24
Итого:				3440,9	3320,91	3331,4	3295,18	0,08	25,73	141,545	672
Средние:	90,61	47,97	42,7								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
11/11/1824:	40469,31	39258,9	39662,72	39244,83	7,6	14,07	1389,78	10113	6
11/12/1824:	43910,3	42579,81	42994,14	42540,01	7,68	39,8	1531,325	10785	6
Итого:	3440,99	3320,91	3331,42	3295,18	0,08	25,73	141,545	672	0

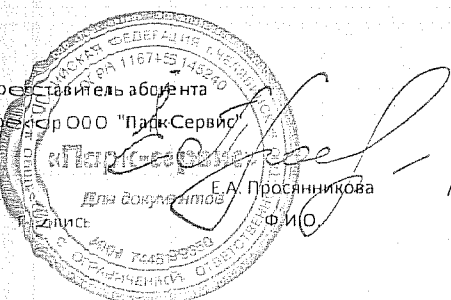

Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тжв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x7E04 ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	ВНР ч
23.11.2018	85,73	48,69	37,04	93,35	90,42	88,72	87,75	0	2,67	3,897	24
24.11.2018	87,96	51,47	36,49	114,81	111,01	109,09	107,74	0	3,27	4,718	24
25.11.2018	86,31	44,77	41,54	86,72	83,95	82,22	81,44	0	2,51	4,056	24
26.11.2018	85,03	46,75	38,28	92,64	89,77	87,93	87,03	0	2,74	3,999	24
27.11.2018	84,79	47,25	37,54	95,4	92,43	90,59	89,63	0	2,8	4,038	24
28.11.2018	87,45	47,25	40,2	90,22	87,29	85,64	84,72	0	2,57	4,084	24
29.11.2018	87,69	49,6	38,09	100,44	97,15	95,34	94,22	0	2,93	4,304	24
30.11.2018	93,77	50,69	43,08	95,67	92,14	90,79	89,72	0	2,42	4,624	24
01.12.2018	89,18	46,47	42,71	86,61	83,66	82,34	81,52	0	2,14	4,159	24
02.12.2018	88,57	44,36	44,21	85,14	82,3	80,62	79,89	0	2,41	4,233	24
03.12.2018	91,01	47,26	43,75	86,08	83,04	81,42	80,55	0	2,49	4,23	24
04.12.2018	90	46,22	43,78	84,14	81,25	79,56	78,73	0	2,52	4,142	24
05.12.2018	89,51	44,19	45,32	75,2	72,65	71,02	70,36	0	2,29	3,831	24
06.12.2018	89,38	47,15	42,23	88,04	85,05	83,32	82,45	0	2,6	4,179	24
07.12.2018	91,53	47,08	44,45	81,95	79,06	77,58	76,77	0	2,29	4,09	24
08.12.2018	93,66	48,14	45,52	87	83,8	82,39	81,48	0	2,32	4,441	24
09.12.2018	93,69	47,15	46,54	89,01	85,73	84,46	83,57	0	2,16	4,646	24
10.12.2018	94,72	48,75	45,97	86,11	82,86	81,73	80,82	0	2,04	4,435	24
1.12.2018	95,05	47,13	47,92	80,39	77,34	76,32	75,53	0	1,81	4,316	24
2.12.2018	94,2	45,12	49,08	71,62	68,95	68,04	67,38	0	1,57	3,938	24
3.12.2018	90,22	44,83	45,39	72,44	69,95	68,99	68,3	0	1,65	3,699	24
4.12.2018	87,77	43,77	44	73,55	71,12	70,01	69,36	0	1,76	3,639	24
5.12.2018	87,89	44,89	43	84,09	81,35	79,77	79	0	2,35	4,07	24
6.12.2018	88,25	44,87	43,38	88,97	86,02	84,25	83,47	0	2,55	4,341	24
7.12.2018	85,55	46,8	38,75	84,58	81,91	79,99	79,2	0,04	2,71	3,694	24
8.12.2018	87,89	46,9	40,99	91,49	88,49	86,07	85,17	0	3,32	4,218	24
9.12.2018	89,31	48,51	40,8	100,44	97,03	94,44	93,4	0	3,63	4,607	24
Итого:				2366,1	2285,72	2242,6	2219,2	0,04	66,52	112,628	648
Средние:	89,48	46,89	42,59								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo MWh	ВНР ч	ВOC ч
/11/1824:0	5926,11	5770,44	5680,16	5622,69	0,35	147,75	206,09	1934	0
/12/1824:0	8292,21	8056,16	7922,8	7841,89	0,39	214,27	318,718	2582	0
Итого:	2366,1	2285,72	2242,64	2219,2	0,04	66,52	112,628	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись: 
Б.А. Просьянникова
Ф.И.О.


Представитель теплоснабж. организации

Подпись:  /Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес:ул.Хариса Юсупова 101

Тип расходомера:ПРЭМ-65

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0


Т3=1

КС=0х5360

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
3.11.2018	85,11	48,4	36,71	72,82	70,53	70,55	69,78	0	0,75	2,588	24
4.11.2018	87,3	52,72	34,58	87,45	84,6	84,66	83,56	0	1,04	2,927	24
5.11.2018	85,68	44,91	40,77	62,63	60,68	60,62	60,04	0	0,64	2,475	24
6.11.2018	84,38	47,06	37,32	70,4	68,24	68,17	67,46	0	0,78	2,545	24
7.11.2018	84,26	48,36	35,9	73,9	71,63	71,58	70,8	0,29	0,83	2,572	24
8.11.2018	86,74	48,06	38,68	68,12	65,92	65,93	65,22	0	0,7	2,55	24
9.11.2018	87,13	49,38	37,75	77,13	74,64	74,58	73,73	0,16	0,91	2,818	24
0.11.2018	93,17	52,88	40,29	75,25	72,53	72,56	71,62	0	0,91	2,923	24
1.12.2018	88,46	46,85	41,61	63,45	61,33	61,3	60,68	0	0,65	2,554	24
2.12.2018	87,94	45,38	42,56	61,47	59,43	59,35	58,76	0	0,67	2,529	24
3.12.2018	90,29	48,57	41,72	66,5	64,21	64,14	63,46	0	0,75	2,683	24
4.12.2018	89,21	47,71	41,5	63,73	61,56	61,51	60,87	0	0,69	2,556	24
5.12.2018	88,75	45,21	43,54	57,94	56,01	55,93	55,39	0	0,62	2,438	24
6.12.2018	88,63	48,58	40,05	67,31	65,06	65	64,29	0	0,77	2,606	24
7.12.2018	90,78	49,26	41,52	64,63	62,37	62,36	61,65	0	0,72	2,59	24
8.12.2018	92,91	51,01	41,9	69,27	66,77	66,72	65,93	0	0,84	2,798	24
9.12.2018	93,02	50,03	42,99	68	65,5	65,49	64,7	0	0,8	2,822	24
0.12.2018	93,97	50,16	43,81	66,85	64,39	64,33	63,58	0	0,81	2,824	24
1.12.2018	94,23	49,29	44,94	62,14	59,84	59,8	59,13	0	0,71	2,693	24
2.12.2018	93,5	46,93	46,57	55,35	53,33	53,3	52,76	0,01	0,57	2,487	24
3.12.2018	89,42	46,04	43,38	56,17	54,29	54,25	53,71	0	0,58	2,357	24
4.12.2018	87,16	45,29	41,87	56,4	54,54	54,5	54,01	0	0,53	2,282	24
5.12.2018	87,18	46,79	40,39	64,17	62,08	61,95	61,32	0	0,76	2,509	24
6.12.2018	87,68	46,37	41,31	66,04	63,88	63,69	63,08	0	0,8	2,637	24
7.12.2018	84,43	47,52	36,91	63,66	61,7	61,74	61,09	0,01	0,61	2,273	24
8.12.2018	87,2	48,47	38,73	70,63	68,32	68,65	67,9	0	0,42	2,646	24
9.12.2018	88,49	50,28	38,21	76,63	74,07	74,35	73,49	0	0,58	2,83	24
Итого:				1808	1747,45	1747	1728,01	0,47	19,44	70,512	648
средние:	88,77	48,2	40,57								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
11/1824	4030,09	3925,32	3511,89	3475	2,02	450,32	119,793	1934	0
12/1824	5838,13	5672,77	5258,9	5203,01	2,49	469,76	190,305	2582	0
Итого:	1808,04	1747,45	1747,01	1728,01	0,47	19,44	70,512	648	0

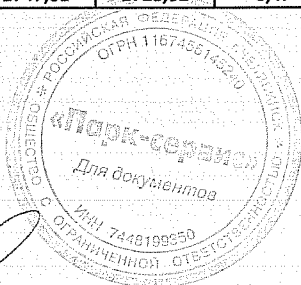

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись *Е.А. Просяникова*
Ф.И.О.

Подпись *Л.В. Мальцева*
Ф.И.О.

20.12.2018.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 1-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: 3440167115
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х5CBF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	86,83	49,34	37,49	154,79	149,8	147,87	146,17	0	3,63	5,618	24
24.11.2018	89,06	52,34	36,72	182,91	176,74	174,57	172,34	0	4,4	6,495	24
25.11.2018	87,21	45,6	41,61	141,52	136,93	134,89	133,56	0	3,37	5,701	24
26.11.2018	86,17	47,43	38,74	147,68	142,99	140,97	139,47	0	3,52	5,541	24
27.11.2018	85,9	48,6	37,3	159,83	154,79	152,72	151,04	0	3,75	5,773	24
28.11.2018	88,83	49,18	39,65	149,52	144,51	142,5	140,89	0	3,62	5,731	24
29.11.2018	88,92	50,53	38,39	163,44	157,94	155,79	153,93	0	4,01	6,068	24
30.11.2018	95,26	53,19	42,07	160,74	154,63	152,45	150,44	0	4,19	6,514	24
01.12.2018	90,45	47,93	42,52	142,27	137,33	135,22	133,75	0	3,58	5,844	24
02.12.2018	89,77	46,33	43,44	140,89	136,07	133,81	132,47	0	3,6	5,914	24
03.12.2018	92,32	48,78	43,54	142,16	137,04	134,77	133,25	0	3,79	5,973	24
04.12.2018	91,3	48,78	42,52	140,02	135,07	132,92	131,43	0	3,64	5,748	24
05.12.2018	90,86	46,66	44,2	128,36	123,87	121,87	120,6	0	3,27	5,481	24
06.12.2018	90,5	49,17	41,33	147,4	142,28	140,14	138,55	0	3,73	5,882	24
07.12.2018	92,89	49,07	43,82	136,75	131,77	129,79	128,31	0	3,46	5,779	24
08.12.2018	95,22	50,75	44,47	147,19	141,62	139,48	137,81	0	3,81	6,308	24
09.12.2018	94,97	49,39	45,58	146,87	141,33	139,06	137,47	0	3,86	6,449	24
10.12.2018	96,12	50,73	45,39	146,33	140,68	138,36	136,69	0	3,99	6,393	24
11.12.2018	96,55	50,09	46,46	136,7	131,37	129,06	127,57	0	3,8	6,111	24
12.12.2018	95,44	47,66	47,78	119,28	114,74	112,62	111,43	0	3,31	5,487	24
13.12.2018	91,63	46,72	44,91	120,87	116,58	114,44	113,25	0,01	3,33	5,238	24
14.12.2018	89,03	46,29	42,74	125,24	121,02	118,89	117,72	0	3,3	5,174	24
15.12.2018	89,26	47,4	41,86	140,54	135,78	133,51	132,1	0	3,68	5,687	24
16.12.2018	89,49	45,37	44,12	142,43	137,57	135,16	133,83	0	3,74	6,07	24
17.12.2018	88,4	49,66	38,74	162,09	156,71	154,27	152,5	0	4,21	6,075	24
18.12.2018	88,94	49,1	39,84	150,73	145,68	143,35	141,75	0	3,93	5,808	24
19.12.2018	90,55	50,62	39,93	162,69	157,04	154,65	152,78	0	4,26	6,276	24
Итого:				3939,2	3801,88	3743,1	3701,1	0,01	100,78	159,138	648
Средние:	90,81	48,76	42,04								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23.11.2018-01.12.2018	83188,13	80766,67	79848,98	78916,44	4,96	1850,23	2551,159	0	16690	0
01.12.2018-19.12.2018	87127,37	84568,55	83592,11	82617,54	4,97	1951,01	2710,297	0	17338	0
Итого:	3939,24	3801,88	3743,13	3701,1	0,01	100,78	159,138	0	648	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова
Ф.И.О.

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

Подпись

20.12.2018

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: А. Шмакова 10 итп 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	94,78	51,15	43,63	107,99	103,94	111,17	109,8	0	-5,86	4,541	24
21.12.2018	95,55	51,16	44,39	106,79	102,72	109,89	108,55	0	-5,83	4,566	24
22.12.2018	93	47,57	45,43	96,09	92,59	99,01	97,98	0,01	-5,39	4,209	24
23.12.2018	96,83	53,49	43,34	116,74	112,17	120,03	118,4	0	-6,23	4,866	24
24.12.2018	103,87	55,35	48,52	113,05	108,04	115,71	114,08	0	-6,04	5,252	24
25.12.2018	106,34	60,87	45,47	135,14	128,93	138,26	135,9	0	-6,97	5,88	24
26.12.2018	108,43	65,09	43,34	144,47	137,61	147,85	145,01	0	-7,4	5,989	24
27.12.2018	105,79	58,82	46,97	116,62	111,3	119,32	117,39	0,03	-6,09	5,243	24
28.12.2018	94,54	49,12	45,42	96,12	92,52	98,9	97,75	0,03	-5,23	4,208	24
29.12.2018	94,34	49,55	44,79	94,87	91,34	97,65	96,52	0,01	-5,18	4,095	24
30.12.2018	94,15	51,44	42,71	113,42	109,19	116,68	115,22	0	-6,03	4,67	24
31.12.2018	99,56	52,72	46,84	111,51	106,96	114,34	112,87	0,01	-5,91	5,022	24
Итого:				1352,8	1297,31	1388,8	1369,47	0,09	-72,16	58,541	288
Средние:	98,93	53,86	45,07								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/18г.:	10222,37	9949,68	10757,4	10647,23	0,36	-697,55	306,29	3420	0
31/12/18г.:	11575,18	11246,99	12146,21	12016,7	0,45	-769,71	364,831	3708	0
Итого:	1352,81	1297,31	1388,81	1369,47	0,09	-72,16	58,541	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"


Подпись

Представитель теплоснабж. организации

/ Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

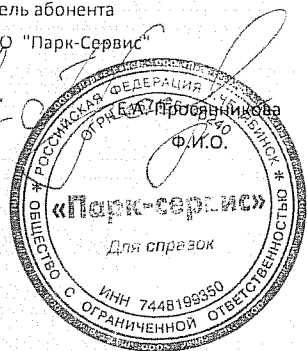

10.01.2019г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Теплоснабчик: ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0,00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x0F7D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
23.11.2018	84,69	45,71	38,98	95,55	92,62	94,18	93,25	0	-0,63	3,609	24
24.11.2018	87,06	48,19	38,87	114	110,29	112,36	111,15	0	-0,86	4,287	24
25.11.2018	85,17	43,06	42,11	84,8	82,17	83,56	82,82	0	-0,65	3,459	24
26.11.2018	84,01	44,98	39,03	95,43	92,56	93,83	92,91	0	-0,35	3,612	24
27.11.2018	84,1	45,77	38,33	98,91	95,89	97,28	96,29	0,01	-0,4	3,674	24
28.11.2018	86,32	46,11	40,21	94,1	91,08	92,72	91,8	0	-0,72	3,663	24
29.11.2018	86,76	46,55	40,21	100,14	96,91	98,53	97,55	0	-0,64	3,899	24
30.11.2018	92,71	48,6	44,11	98,55	94,95	96,78	95,69	0	-0,74	4,191	24
01.12.2018	87,87	44,19	43,68	87,92	85,03	86,5	85,72	0	-0,69	3,715	24
02.12.2018	87,51	43,55	43,96	86,93	84,05	85,5	84,71	0,01	-0,66	3,695	24
03.12.2018	89,91	46,01	43,9	92,23	89,05	90,62	89,74	0	-0,69	3,912	24
04.12.2018	88,6	44,22	44,38	84,45	81,61	83,03	82,25	0	-0,64	3,624	24
05.12.2018	88,26	43,24	45,02	81,89	79,16	80,51	79,8	0	-0,64	3,564	24
06.12.2018	88,36	45,85	42,51	94,31	91,18	92,77	91,85	0	-0,67	3,878	24
07.12.2018	90,3	45,87	44,43	88,3	85,26	86,8	85,94	0,01	-0,68	3,79	24
08.12.2018	92,4	46,41	45,99	92,76	89,39	91,05	90,14	0	-0,75	4,115	24
09.12.2018	92,67	45,72	46,95	93,07	89,73	91,31	90,4	0	-0,67	4,216	24
10.12.2018	93,54	46,81	46,73	92,1	88,72	90,35	89,47	0	-0,75	4,148	24
11.12.2018	93,73	46,2	47,53	88,36	85,1	86,66	85,79	0	-0,69	4,046	24
12.12.2018	93,05	44,72	48,33	78,06	75,21	76,6	75,9	0,01	-0,69	3,639	24
13.12.2018	88,68	43,24	45,44	78,41	75,81	77,11	76,45	0,01	-0,64	3,446	24
14.12.2018	86,4	42,28	44,12	75,23	72,82	74	73,36	0	-0,54	3,214	24
15.12.2018	86,69	44,03	42,66	86,84	84,04	85,3	84,53	0	-0,49	3,585	24
16.12.2018	87,25	43,53	43,72	89,86	86,94	88,25	87,47	0	-0,53	3,803	24
17.12.2018	86,41	46,13	40,28	100,14	96,95	98,39	97,42	0	-0,47	3,904	24
18.12.2018	86,93	45,99	40,94	95,64	92,55	93,82	92,89	0	-0,34	3,789	24
19.12.2018	88,04	46,78	41,26	100,93	97,57	98,99	97,98	0	-0,41	4,025	24
Итого:				2468,91	2386,64	2426,8	2403,27	0,05	-16,63	102,502	648
Средние:	88,42	45,32	43,09								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/18г.	52158,74	50690,46	51796,98	51263,31	4,45	-572,85	1677,923	17030	0
17/12/18г.	54627,65	53077,1	54223,78	53666,59	4,5	-589,48	1780,425	17678	0
Итого:	2468,91	2386,64	2426,8	2403,27	0,05	-16,63	102,502	648	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова

/Е.В. Жукова/

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

21/12/2018г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/18г.-19/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: А. Шмакова 10 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00185324

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFD85

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
23.11.2018	85,11	46,72	38,39	96,43	93,41	99,93	98,91	0	-5,5	3,587	24
24.11.2018	87,35	49,63	37,72	116,37	112,57	120,38	118,97	0	-6,4	4,245	24
25.11.2018	85,71	43,74	41,97	87,04	84,27	90,16	89,31	0	-5,04	3,536	24
26.11.2018	84,39	45,85	38,54	98,37	95,35	101,74	100,73	0	-5,38	3,673	24
27.11.2018	84,51	46,65	37,86	103,03	99,85	106,55	105,48	0	-5,63	3,78	24
28.11.2018	86,72	46,27	40,45	98,65	95,48	102,08	101,07	0	-5,59	3,863	24
29.11.2018	87,12	46,92	40,2	104,59	101,17	108,06	106,93	0	-5,76	4,066	24
30.11.2018	93,17	49,37	43,8	102,11	98,39	105,29	104,1	0	-5,71	4,312	24
01.12.2018	88,37	46,03	42,34	93,19	90,08	96,37	95,4	0	-5,32	3,814	24
02.12.2018	88,09	44,95	43,14	90,86	87,85	94,06	93,16	0,01	-5,31	3,789	24
03.12.2018	90,39	47,4	42,99	96,14	92,82	99,25	98,21	0	-5,39	3,992	24
04.12.2018	89,13	45,47	43,66	90,04	86,98	93,09	92,17	0	-5,19	3,799	24
05.12.2018	88,81	44,76	44,05	86,93	84,03	90,12	89,27	0	-5,24	3,702	24
06.12.2018	88,78	47,22	41,56	98,38	95,09	101,67	100,58	0	-5,49	3,954	24
07.12.2018	90,81	46,79	44,02	93,33	90,07	96,51	95,54	0	-5,47	3,968	24
08.12.2018	92,83	47,24	45,59	95,55	92,11	98,46	97,41	0	-5,3	4,201	24
09.12.2018	93,2	47,42	45,78	94,68	91,19	97,55	96,5	0	-5,31	4,179	24
10.12.2018	94,05	48,76	45,29	93,95	90,46	96,79	95,69	0	-5,23	4,102	24
11.12.2018	94,24	47,6	46,64	89,85	86,49	92,53	91,57	0	-5,08	4,037	24
12.12.2018	93,77	45,76	48,01	80,48	77,49	83,05	82,23	0	-4,74	3,724	24
13.12.2018	89,25	44,97	44,28	82,1	79,29	85,03	84,23	0	-4,94	3,512	24
14.12.2018	87,04	43,3	43,74	78,12	75,59	80,81	80,1	0	-4,51	3,307	24
15.12.2018	87,15	44,7	42,45	88,89	85,98	91,89	91,05	0	-5,07	3,651	24
16.12.2018	87,72	44,31	43,41	91,33	88,34	94,33	93,48	0	-5,14	3,839	24
17.12.2018	86,78	47,57	39,21	101,23	97,97	104,61	103,47	0	-5,5	3,843	24
18.12.2018	87,34	46,47	40,87	98,61	95,39	101,73	100,68	0	-5,29	3,901	24
19.12.2018	88,32	47,97	40,35	104,25	100,79	107,52	106,36	0	-5,57	4,068	24
Итого:				2554,5	2468,5	2639,5	2612,6	0,01	-144,1	104,444	648
Средние:	88,89	46,43	42,45								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/18г.	7667,87	7481,18	8117,84	8034,63	0,35	-553,45	201,846	2772	0
01/12/18г.	10222,37	9949,68	10757,4	10647,23	0,36	-697,55	306,29	3420	0
Итого:	2554,5	2468,5	2639,56	2612,6	0,01	-144,1	104,444	648	0

Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

/Е.В. Жукова/

Ф.И.О.

21.12.2018г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: А. Шмакова 10 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x0F7D

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.12.2018	94,38	49,71	44,67	106,23	102,28	104,19	102,99	0	-0,71	4,572	24
21.12.2018	95,11	50,33	44,78	105,55	101,56	103,51	102,29	0	-0,73	4,553	24
22.12.2018	92,43	46,94	45,49	96,08	92,63	94,32	93,38	0	-0,75	4,218	24
23.12.2018	96,63	50,94	45,69	114,72	110,27	112,39	111,03	0	-0,76	5,046	24
24.12.2018	103,39	54,37	49,02	111,1	106,27	108,43	106,96	0	-0,69	5,22	24
25.12.2018	106,19	60,02	46,17	139,38	132,95	135,91	133,68	0	-0,73	6,156	24
26.12.2018	108,22	66,18	42,04	161,74	154,07	157,68	154,56	0	-0,49	6,503	24
27.12.2018	105,47	60,97	44,5	134,05	127,98	130,57	128,38	0	-0,4	5,714	24
28.12.2018	94,16	51,22	42,94	108,28	104,24	105,97	104,68	0,03	-0,44	4,478	24
29.12.2018	94,04	50,35	43,69	106,74	102,78	104,43	103,2	0	-0,42	4,495	24
30.12.2018	93,96	53,52	40,44	125,38	120,75	122,84	121,2	0	-0,45	4,889	24
31.12.2018	99,36	54,99	44,37	123,56	118,53	120,65	118,95	0	-0,42	5,272	24
Итого:				1432,8	1374,31	1400,8	1381,3	0,03	-6,99	61,116	288
Средние:	98,61	54,12	44,48								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/12/1824:	54627,65	53077,1	54223,78	53666,58	4,5	-589,48	1780,425	17678	0
31/12/1824:	56060,46	54451,41	55624,67	55047,88	4,53	-596,47	1841,541	17966	0
Итого:	1432,81	1374,31	1400,89	1381,3	0,03	-6,99	61,116	288	0

Представитель ООО "Парк-Сервис"
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. _____

Подпись _____
Ф.И.О. _____

10.01.2019г

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 13-б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:

Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Квартальной номер 00165180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х6222 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.12.2018	96,18	52,03	44,15	79,2	76,16	73,86	72,9	0	3,26	3,368	24
21.12.2018	96,97	52,44	44,53	79,98	76,87	74,5	73,53	0	3,34	3,427	24
22.12.2018	94,1	48,77	45,33	71,44	68,77	66,5	65,77	0	3	3,121	24
23.12.2018	98,95	54,53	44,42	90,87	87,16	84,5	83,3	0	3,86	3,876	24
24.12.2018	105,57	58,99	46,58	89,48	85,42	82,92	81,57	0	3,85	3,994	24
25.12.2018	107,58	61,78	45,8	100,81	96,09	93,44	91,79	0	4,3	4,417	24
26.12.2018	109,51	62,47	47,04	100,07	95,24	92,64	91	0	4,24	4,499	24
27.12.2018	106,41	58,36	48,05	87,3	83,29	80,83	79,57	0	3,72	4,014	24
28.12.2018	96,02	49,65	46,37	70,8	68,06	65,81	65,03	0	3,03	3,161	24
29.12.2018	96,1	47,35	48,75	66,21	63,64	61,42	60,78	0	2,86	3,106	24
30.12.2018	95,51	49,64	45,87	75,73	72,86	70,35	69,54	0	3,32	3,347	24
31.12.2018	101,43	50,31	51,12	72,67	69,61	67,21	66,42	0	3,19	3,567	24
Итого:				984,56	943,17	913,98	901,2	0	41,97	43,897	288
Средние:	100,36	53,86	46,5								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/12/1824:	39864,54	38721,74	37684,14	37284,05	2,17	1437,69	1296,212	17339	0
31/12/1824:	40849,1	39664,91	38598,12	38185,25	2,17	1479,66	1340,109	17627	0
Итого:	984,56	943,17	913,98	901,2	0	41,97	43,897	288	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж.организации

Л.В. Мальцева 11.01.2019
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 13а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00188307

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xВ4AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,18	45,88	50,3	98,33	94,54	93,46	92,51	0	2,03	4,759	24
21.12.2018	97,06	45,39	51,67	98,6	94,74	93,41	92,5	0	2,24	4,901	24
22.12.2018	94,17	44,44	49,73	102,67	98,84	97,37	96,47	0	2,37	4,919	24
23.12.2018	98,62	44,7	53,92	100,64	96,56	95,11	94,21	0	2,35	5,211	24
24.12.2018	105,38	44,63	60,75	88,28	84,3	82,99	82,23	0	2,07	5,13	24
25.12.2018	107,74	44,78	62,96	95,78	91,29	90,01	89,13	0	2,16	5,761	24
26.12.2018	109,73	57,2	52,53	147,83	140,66	139,94	137,81	0	2,85	7,415	24
27.12.2018	107,02	63,37	43,65	197,26	188,08	188,24	184,8	0,01	3,28	8,235	24
28.12.2018	96,75	60	36,75	188,94	181,57	181,65	178,66	0	2,91	6,687	24
29.12.2018	96,68	57,64	39,04	165,56	159,15	158,89	156,44	0	2,71	6,227	24
30.12.2018	95,97	57,1	38,87	164,86	158,53	158,24	155,86	0	2,67	6,173	24
31.12.2018	101,98	59,16	42,82	163,97	156,98	156,8	154,25	0	2,73	6,743	24
Итого:				1612,7	1545,24	1536,1	1514,87	0,01	30,37	72,161	288
Средние:	100,6	52,02	48,58								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824	69423,95	67507,39	67459,47	66590,79	15641,64	916,6	1793,108	15455	12
31/12/1824	71036,67	69052,63	68995,58	68105,66	15641,65	946,97	1865,269	15743	12
Итого:	1612,72	1545,24	1536,11	1514,87	0,01	30,37	72,161	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис" _____

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для справок

ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж. организации

_____/Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

14.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснопольский 13

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1



KC=0xЕ9D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,29	50,85	45,44	222,61	213,99	214,41	211,83	0,01	2,16	9,735	24
21.12.2018	97,18	52,89	44,29	240,6	231,14	232,09	229,07	0	2,07	10,253	24
22.12.2018	94,42	50,34	44,08	220,63	212,37	213,33	210,8	0,01	1,57	9,37	24
23.12.2018	99,02	51,89	47,13	233,48	223,98	225,07	222,28	0	1,7	10,571	24
24.12.2018	105,64	55,87	49,77	243,6	232,56	233,69	230,31	0	2,25	11,606	24
25.12.2018	107,78	60,09	47,69	286,46	272,99	274,16	269,62	0	3,37	13,058	24
26.12.2018	109,67	61,84	47,83	298,28	283,81	284,93	279,95	0	3,86	13,626	24
27.12.2018	106,5	59,61	46,89	283,31	270,21	270,58	266,19	0	4,02	12,706	24
28.12.2018	96,4	53,44	42,96	249,89	240,2	239,67	236,49	0	3,71	10,336	24
29.12.2018	96,41	51,18	45,23	220,66	212,11	211,32	208,75	0	3,36	9,607	24
30.12.2018	95,69	49,48	46,21	211,96	203,86	202,7	200,38	0	3,48	9,431	24
31.12.2018	101,67	49,83	51,84	209,98	201,03	199,96	197,64	0	3,39	10,441	24
Итого:				2921,4	2798,25	2801,9	2763,31	0,02	34,94	130,74	288
Средние:	100,55	53,94	46,61								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	76362,81	74030,5	73850,22	72991,41	9,24	1039,09	2518,931	11211	12
31/12/1824:	79284,27	76828,75	76652,13	75754,72	9,26	1074,03	2649,671	11499	12
Итого:	2921,46	2798,25	2801,91	2763,31	0,02	34,94	130,74	288	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

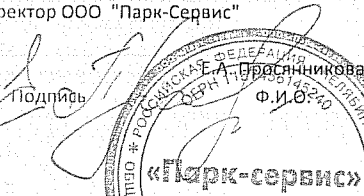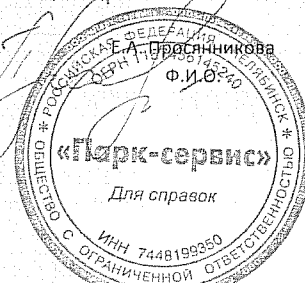Подпись 
Е.А. Фролова
Ф.И.О.

«Парк-сервис»
Для справок
ИНН 7448199250
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /Л.В. Мальцева/ 14.01.2019
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 11-б
Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
И сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тизв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9787 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,31	53,64	42,67	57,14	54,94	54,33	53,59	0	1,35	2,35	24
21.12.2018	97,17	55,36	41,81	57,55	55,27	54,75	53,96	0	1,31	2,316	24
22.12.2018	94,25	51,16	43,09	50,65	48,77	48,22	47,64	0	1,13	2,104	24
23.12.2018	98,86	56,46	42,4	63,05	60,48	59,95	59,07	0	1,41	2,569	24
24.12.2018	105,72	59,95	45,77	63,41	60,52	60,07	59,07	0	1,45	2,779	24
25.12.2018	107,83	64,14	43,69	72,38	68,96	68,64	67,35	0	1,61	3,024	24
26.12.2018	109,79	65,18	44,61	72,15	68,68	68,32	67	0,07	1,68	3,075	24
27.12.2018	106,82	59,86	46,96	61,29	58,43	58	57,02	0,02	1,41	2,754	24
28.12.2018	96,16	52	44,16	50,11	48,17	47,66	47,09	0,11	1,08	2,128	24
29.12.2018	96,15	50,27	45,88	47,17	45,35	44,82	44,28	0	1,07	2,083	24
30.12.2018	95,58	52,47	43,11	53,62	51,56	51,03	50,38	0	1,18	2,225	24
31.12.2018	101,45	51,63	49,82	52,87	50,62	50,04	49,4	0	1,22	2,526	24
Итого:				701,39	671,75	665,83	655,85	0,2	15,9	29,933	288
Средние:	100,5	56,01	44,49								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824	47541,72	46176,9	45897,72	45332,51	644,84	844,39	1362,938	26702	0
31/12/1824	48243,11	46848,65	46563,55	45988,36	645,04	860,29	1392,871	26990	0
Итого:	701,39	671,75	665,83	655,85	0,2	15,9	29,933	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись


Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

10.01.2019

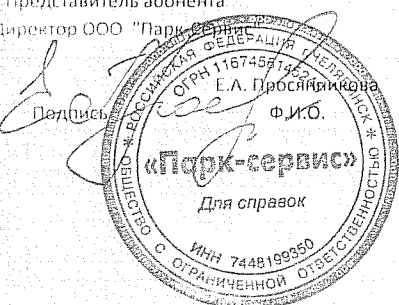

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр.Краснопольский 11-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-40
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170640 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xE99F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	95,65	51,24	44,41	62,57	60,16	58,05	57,32	0	2,84	2,676	24
21.12.2018	96,45	52,36	44,09	64,05	61,54	59,32	58,53	0	3,01	2,714	24
22.12.2018	93,72	48,45	45,27	54,87	52,85	50,96	50,39	0	2,46	2,394	24
23.12.2018	98,5	53,52	44,98	70,27	67,44	64,99	64,12	0	3,32	3,039	24
24.12.2018	105,07	60,22	44,85	71,64	68,44	65,71	64,64	0	3,8	3,081	24
25.12.2018	107,19	62,54	44,65	82,25	78,41	75,14	73,8	0	4,61	3,513	24
26.12.2018	109,05	63,52	45,53	81,03	77,11	74,09	72,73	0	4,38	3,526	24
27.12.2018	106,15	57,73	48,42	66,88	63,82	61,1	60,15	0,01	3,67	3,098	24
28.12.2018	95,57	48,18	47,39	51,86	49,9	47,53	47	0	2,9	2,365	24
29.12.2018	95,62	46,7	48,92	50,15	48,26	45,93	45,44	0	2,82	2,364	24
30.12.2018	95,16	49,51	45,65	59,17	56,92	54,31	53,7	0	3,22	2,601	24
31.12.2018	100,93	51,04	49,89	58,08	55,63	53,09	52,45	0	3,18	2,782	24
Итого:				772,82	740,48	710,22	700,27	0,01	40,21	34,153	288
Средние:	99,92	53,75	46,17								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	17856,87	17316,46	16711,58	16523,44	9,26	793,02	592,148	9374	0
31/12/1824:	18629,69	18056,94	17421,8	17223,71	9,27	833,23	626,301	9662	0
Итого:	772,82	740,48	710,22	700,27	0,01	40,21	34,153	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. _____


Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ Л.В. Мальцева/
Ф.И.О. _____ 14.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 9-а

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Теплосчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грв = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00141971

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6D30

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	95,73	56,19	39,54	70,07	67,37	67,77	66,78	0	0,59	2,668	24
21.12.2018	96,51	56,93	39,58	70,58	67,87	68,35	67,31	0	0,56	2,687	24
22.12.2018	93,61	52,62	40,99	60,7	58,46	58,85	58,1	0	0,36	2,398	24
23.12.2018	98,33	59,79	38,54	77,91	74,81	75,6	74,34	0	0,47	2,887	24
24.12.2018	104,97	63,26	41,71	76,11	72,68	74,32	72,95	0	-0,27	3,042	24
25.12.2018	107,01	67,06	39,95	88,01	83,91	85,94	84,2	0	-0,29	3,365	24
26.12.2018	108,91	68,02	40,89	86,49	82,33	84,64	82,88	0	-0,55	3,379	24
27.12.2018	105,84	61,67	44,17	71,87	68,58	70,41	69,17	0	-0,59	3,04	24
28.12.2018	95,42	51,83	43,59	59,64	57,34	58,1	57,36	0,04	-0,02	2,503	24
29.12.2018	95,47	50,57	44,9	56,89	54,71	55,46	54,81	0	-0,1	2,459	24
30.12.2018	94,97	53,76	41,21	65,34	62,87	63,54	62,68	0	0,19	2,595	24
31.12.2018	100,71	55,78	44,93	63,24	60,59	61,8	60,93	0	-0,34	2,726	24
Итого:				846,85	811,52	824,78	811,51	0,04	0,01	33,749	288
Средние:	99,79	58,12	41,66								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВOC ч
19/12/1824:	22719,62	22053,14	21702,38	21441,19	1,39	611,95	689,886	10788	0
31/12/1824:	23566,47	22864,66	22527,16	22252,7	1,43	611,96	723,635	11076	0
Итого:	846,85	811,52	824,78	811,51	0,04	0,01	33,749	288	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Подпись

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

10.01.2019



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 7-а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-65
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
T_{хв} = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165179 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x99DB ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,4	55,43	41,97	88,78	85,27	82,72	81,55	0	3,72	3,585	24
21.12.2018	98,14	56,03	42,11	88,17	84,63	82,11	80,93	0	3,7	3,571	24
22.12.2018	95,2	51,25	43,95	77,6	74,65	72,27	71,36	0	3,29	3,284	24
23.12.2018	100,19	57,54	42,65	95,71	91,74	88,95	87,59	0,01	4,15	3,923	24
24.12.2018	106,88	61,77	45,11	96,6	92,12	89,42	87,86	0	4,26	4,17	24
25.12.2018	108,84	67,63	41,21	113,79	108,34	105,44	103,26	0	5,08	4,483	24
26.12.2018	110,73	67,57	43,16	111,32	105,85	102,94	100,82	0	5,03	4,591	24
27.12.2018	107,41	60,89	46,52	91,62	87,34	84,66	83,22	0	4,12	4,078	24
28.12.2018	97,09	50,6	46,49	73,24	70,37	67,96	67,12	0	3,25	3,276	24
29.12.2018	97,24	50,56	46,68	72,53	69,69	67,3	66,49	0	3,2	3,257	24
30.12.2018	96,66	53,18	43,48	85,13	81,82	79,06	78,01	0	3,81	3,563	24
31.12.2018	102,76	55,31	47,45	82,43	78,86	76,27	75,17	0	3,69	3,753	24
Итого:				1076,9	1030,68	999,1	983,38	0,01	47,3	45,534	288
Средние:	101,54	57,31	44,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	42301,94	41008,65	40064,07	39601,89	0,02	1406,76	1412,373	17821	0
31/12/1824:	43378,86	42039,33	41063,17	40585,27	0,03	1454,06	1457,907	18109	0
Итого:	1076,92	1030,68	999,1	983,38	0,01	47,3	45,534	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просяникова
Подпись: _____
Ф.И.О.
«Парк-сервис»
Для справок
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456145614

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/
Подпись: _____
Ф.И.О.
10.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-д

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Теплосчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{жв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x5842

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,21	53,6	42,61	111,76	107,44	105,64	104,22	0	3,22	4,583	24
21.12.2018	96,99	54,51	42,48	114,07	109,59	107,56	106,09	0	3,5	4,663	24
22.12.2018	94,37	52,86	41,51	112,12	107,95	105,72	104,34	0	3,61	4,49	24
23.12.2018	98,83	55,76	43,07	126,79	121,65	119,24	117,53	0	4,12	5,248	24
24.12.2018	105,58	60,38	45,2	125,39	119,69	117,39	115,45	0	4,24	5,43	24
25.12.2018	107,66	64,3	43,36	139,49	132,94	130,67	128,22	0	4,72	5,784	24
26.12.2018	109,55	64,58	44,97	138,75	132,05	129,62	127,14	0	4,91	5,963	24
27.12.2018	106,37	60,77	45,6	125,51	119,72	117,34	115,37	0	4,35	5,476	24
28.12.2018	95,85	52,48	43,37	102,27	98,35	96,2	94,99	0	3,36	4,27	24
29.12.2018	95,84	50,36	45,48	96,66	92,97	90,85	89,77	0	3,2	4,234	24
30.12.2018	95,35	52,14	43,21	109,97	105,76	103,42	102,11	0	3,65	4,577	24
31.12.2018	101,22	54,39	46,83	109,69	105,06	102,77	101,32	0	3,74	4,933	24
Итого:				1412,4	1353,17	1326,4	1306,55	0	46,62	59,651	288
Средние:	100,31	56,34	43,97								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824	13750,29	13391,12	13266,35	13116,24	0,09	274,88	370,6	4885	0
31/12/1824	15162,76	14744,29	14592,77	14422,79	0,09	321,5	430,251	5173	0
Итого:	1412,47	1353,17	1326,42	1306,55	0	46,62	59,651	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись *Е.А. Просвирникова*
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись *Л.В. Мальцева* 10.01.2019
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснополяский 5-г

Тип расходомера: ПРЭМ-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167541

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x287D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,05	51,64	44,41	112,84	108,49	108,25	106,88	0	1,61	4,823	24
21.12.2018	96,77	52,91	43,86	113,33	108,9	108,75	107,33	0	1,57	4,784	24
22.12.2018	93,74	48,57	45,17	99,59	95,91	95,73	94,66	0	1,25	4,339	24
23.12.2018	98,85	53,81	45,04	124,9	119,88	119,75	118,15	0	1,73	5,409	24
24.12.2018	105,44	57,68	47,76	126,93	121,19	120,9	119,04	0	2,15	5,808	24
25.12.2018	107,55	62,87	44,68	143,6	136,88	136,77	134,3	0	2,58	6,138	24
26.12.2018	109,43	62,99	46,44	144,2	137,23	136,83	134,37	0	2,86	6,396	24
27.12.2018	106,18	57,09	49,09	120,37	114,84	114,23	112,5	0	2,34	5,657	24
28.12.2018	95,38	47,52	47,86	95,78	92,15	91,51	90,55	0	1,6	4,413	24
29.12.2018	95,46	46,53	48,93	92,37	88,84	88,29	87,39	0	1,45	4,35	24
30.12.2018	95,17	49,32	45,85	107,18	103,09	102,59	101,41	0	1,68	4,733	24
31.12.2018	101,03	50,73	50,3	105,57	101,14	100,59	99,37	0	1,77	5,098	24
Итого:				1386,6	1328,54	1324,1	1305,95	0	22,59	61,948	288
Средние:	100,08	53,47	46,61								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	79126,79	76859,95	76917,48	76094,09	16,72	765,86	2537,752	24543	0
31/12/1824:	80513,45	78188,49	78241,67	77400,04	16,72	788,45	2599,7	24831	0
Итого:	1386,66	1328,54	1324,19	1305,95	0	22,59	61,948	288	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



[Signature] Л.В. Мальцева / 10.01.2019
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"
Адрес: пр. Краснополяский 5-в
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тгв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ01В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,5	53,33	44,17	162,43	156,02	156,39	154,31	0	1,71	6,903	24
21.12.2018	98,2	54,19	44,01	165,77	159,14	159,53	157,35	0	1,79	7,018	24
22.12.2018	95,09	49,75	45,34	145,42	139,93	140,06	138,41	0	1,52	6,35	24
23.12.2018	100,51	55,43	45,08	181,35	173,79	174,2	171,71	0	2,08	7,849	24
24.12.2018	106,94	61,18	45,76	186,77	178,07	178,92	175,86	0	2,21	8,173	24
25.12.2018	109	65,95	43,05	219,65	209,11	210,46	206,32	0	2,79	9,035	24
26.12.2018	110,83	66,2	44,63	219,13	208,31	209,55	205,4	0	2,91	9,336	24
27.12.2018	107,4	60,33	47,07	183,82	175,21	175,65	172,68	0	2,53	8,274	24
28.12.2018	97,07	50,13	46,94	143,92	138,26	137,68	136,03	0,04	2,23	6,5	24
29.12.2018	97,21	48,8	48,41	136,04	130,68	130,27	128,8	0	1,88	6,339	24
30.12.2018	96,64	50,1	46,54	153,46	147,48	147,18	145,46	0	2,02	6,872	24
31.12.2018	102,78	51,28	51,5	149,47	143	142,63	140,84	0	2,16	7,385	24
Итого:				2047,2	1959	1962,5	1933,17	0,04	25,83	90,034	288
Средние:	101,59	55,55	46,04								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
29/12/1824	102896,52	99854,48	101097,06	99983,71	80,35	-129,23	3372,525	23005	2
31/12/1824	104943,75	101813,48	103059,58	101916,88	80,39	-103,4	3462,559	23293	2
Итого:	2047,23	1959	1962,52	1933,17	0,04	25,83	90,034	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"



Представитель теплоснабж. организации

10.01.2019 Я.В. Мальцева / 10.01.2019
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр.Краснопольский 5-6

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

И сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167536

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x4B01

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,19	54,4	41,79	164,89	158,52	159,06	156,87	0	1,65	6,635	24
21.12.2018	96,9	55,22	41,68	166,54	160,03	160,61	158,35	0	1,68	6,682	24
22.12.2018	93,95	50,85	43,1	150,25	144,68	144,99	143,22	0	1,46	6,242	24
23.12.2018	98,86	56,36	42,5	184,24	176,77	177,55	174,94	0	1,83	7,527	24
24.12.2018	105,43	60,18	45,25	180,91	172,72	173,72	170,84	0	1,88	7,838	24
25.12.2018	107,54	64,53	43,01	207,46	197,71	199,48	195,72	0	1,99	8,536	24
26.12.2018	109,44	65,53	43,91	205,23	195,31	196,98	193,15	0	2,16	8,61	24
27.12.2018	106,17	60,11	46,06	178,54	170,37	171,11	168,23	0	2,14	7,872	24
28.12.2018	95,81	51,59	44,22	148,19	142,49	142,67	140,9	0	1,59	6,308	24
29.12.2018	95,83	49,4	46,43	137,72	132,45	132,5	130,99	0	1,46	6,157	24
30.12.2018	95,31	50,88	44,43	153,44	147,59	147,8	146,02	0	1,57	6,567	24
31.12.2018	101,23	52,82	48,41	149,95	143,62	143,83	141,94	0	1,68	6,971	24
Итого:				2027,3	1942,26	1950,3	1921,17	0	21,09	85,945	288
Средние:	100,22	55,98	44,23								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
29/12/1824	108912,39	105844,14	107096,87	105933,91	9,52	-89,77	3376,273	24544	0
31/12/1824	110939,75	107786,4	109047,17	107855,08	9,52	-68,68	3462,218	24832	0
Итого:	2027,36	1942,26	1950,3	1921,17	0	21,09	85,945	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись 
Е.А. Просянникова
Ф.И.О.
«Парк-сервис»
Для справок
ИНН 7448199350
ОГРН 107448199350

Представитель теплоснабж. организации

 /Л.В. Мальцева/ 10.01.2019
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г. - 31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 5 ИТП №1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xBCB0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,94	54,65	43,29	193,24	185,53	184,3	181,72	0	3,81	8,045	24
21.12.2018	98,71	55,28	43,43	196,2	188,29	187,12	184,45	0,04	3,84	8,192	24
22.12.2018	95,77	50,99	44,78	176,14	169,4	168,08	166,04	0,06	3,36	7,593	24
23.12.2018	100,6	55,9	44,7	208,51	199,82	198,68	195,81	0,03	4,01	8,95	24
24.12.2018	107,37	59,84	47,53	204,92	195,36	194,53	191,37	0,01	3,99	9,314	24
25.12.2018	109,36	64,03	45,33	232,47	221,27	220,9	216,79	0	4,48	10,068	24
26.12.2018	111,26	64,63	46,63	239,01	227,13	226,77	222,46	0,02	4,67	10,636	24
27.12.2018	108,02	60,35	47,67	207,77	197,94	197,33	194,03	0,12	3,91	9,465	24
28.12.2018	97,67	52,17	45,5	178,62	171,53	170,66	168,49	0,2	3,04	7,816	24
29.12.2018	97,76	50,7	47,06	163,59	157,06	156,54	154,65	0	2,41	7,403	24
30.12.2018	97,12	51,14	45,98	178,85	171,84	171,01	168,91	0	2,93	7,91	24
31.12.2018	103,23	52,77	50,46	180,65	172,75	171,78	169,56	0	3,19	8,735	24
Итого:				2359,9	2257,92	2247,7	2214,28	0,48	43,64	104,127	288
Средние:	102,06	56,03	46,03								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	50542,4	45928,99	48780,42	45226,31	7,56	702,68	1568,997	8676	723
31/12/1824:	52902,37	48186,91	51028,12	47440,59	8,04	746,32	1673,124	8964	723
Итого:	2359,97	2257,92	2247,7	2214,28	0,48	43,64	104,127	288	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Л.А. Просникова
Ф.И.О.
Для справок

ИНН 7448199350
ОГРНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева
Подпись /Л.В. Мальцева/ 10.01.2019
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: пр. Краснопольский 5 итп 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тжв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0xВ37А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,35	54,3	43,05	115,1	110,58	111,3	109,76	0	0,82	4,768	24
21.12.2018	98,08	55,34	42,74	115,78	111,2	112	110,4	0	0,8	4,76	24
22.12.2018	95,15	49,94	45,21	100,91	97,07	97,64	96,5	0	0,57	4,392	24
23.12.2018	100	56,8	43,2	128,92	123,57	124,7	122,85	0	0,72	5,349	24
24.12.2018	106,73	59,32	47,41	123,62	117,9	119,02	117,09	0	0,81	5,607	24
25.12.2018	108,75	64,64	44,11	144,73	137,82	139,53	136,89	0	0,93	6,099	24
26.12.2018	110,65	65,64	45,01	145,76	138,56	140,33	137,59	0	0,97	6,262	24
27.12.2018	107,47	59,63	47,84	124,18	118,38	119,46	117,52	0	0,86	5,68	24
28.12.2018	97,01	50,53	46,48	98,98	95,1	95,61	94,47	0	0,63	4,43	24
29.12.2018	97,09	49,39	47,7	93,69	90,03	90,44	89,38	0	0,65	4,301	24
30.12.2018	96,46	50,86	45,6	103,85	99,8	100,36	99,14	0	0,66	4,557	24
31.12.2018	102,54	53,35	49,19	104,82	100,32	100,92	99,57	0	0,75	4,947	24
Итого:				1400,3	1340,33	1351,3	1331,16	0	9,17	61,152	288
Средние:	101,44	55,81	45,62								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824	26996,42	26134,68	26249,26	25961,06	8,4	173,62	983,258	9083	316
31/12/1824	28396,76	27475,01	27600,57	27292,22	8,4	182,79	1044,41	9371	316
Итого:	1400,34	1340,33	1351,31	1331,16	0	9,17	61,152	288	0

Представитель абонента
директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись:   /

Представитель теплоснабж. организации

 /Л.В. Мальцева/ 10.01.2019
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВЕ55

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,95	56,42	40,53	187,24	179,91	175,37	172,78	0	7,13	7,305	24
21.12.2018	97,68	57,17	40,51	188,17	180,69	176,31	173,66	0	7,03	7,33	24
22.12.2018	94,65	52,62	42,03	163,37	157,23	153,07	151,1	0	6,13	6,619	24
23.12.2018	99,75	58,57	41,18	204,5	196,08	191,31	188,31	0	7,77	8,091	24
24.12.2018	106,37	62,51	43,86	208,26	198,68	194	190,52	0	8,16	8,742	24
25.12.2018	108,45	66,8	41,65	233,86	222,73	217,99	213,62	0	9,11	9,313	24
26.12.2018	110,28	67,73	42,55	236,02	224,51	219,81	215,27	0	9,24	9,593	24
27.12.2018	107,01	62,58	44,43	199,05	189,78	185,28	181,95	0	7,83	8,462	24
28.12.2018	96,47	52,66	43,81	155,18	149,17	145,05	143,18	0	5,99	6,546	24
29.12.2018	96,55	51,3	45,25	149,2	143,41	139,36	137,61	0	5,8	6,501	24
30.12.2018	96,08	53,79	42,29	173,33	166,66	162,21	160,02	0	6,64	7,06	24
31.12.2018	102,1	55,78	46,32	170,89	163,58	159,27	156,95	0	6,63	7,597	24
Итого:				2269	2172,43	2119	2084,97	0	87,46	93,159	288
Средние:	101,02	58,16	42,86								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	118438,21	114987,21	112491,65	111218,17	11,07	3769,04	3726,265	24585	0
31/12/1824:	120707,28	117159,64	114610,68	113303,14	11,07	3856,5	3819,424	24873	0
Итого:	2269,07	2172,43	2119,03	2084,97	0	87,46	93,159	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для справок

ИНН 7448199350

ОГРНИП 1047400000000000000

Представитель теплоснабж. организации

/Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

10.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167107

Адрес: пр. Краснопольский 3-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167533

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС08D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,85	52,6	44,25	166,1	159,62	161,52	159,44	0	0,18	7,075	24
21.12.2018	97,57	53,5	44,07	168,17	161,49	163,5	161,32	0	0,17	7,129	24
22.12.2018	94,63	49	45,63	145,38	139,9	141,2	139,62	0	0,28	6,391	24
23.12.2018	99,6	55,97	43,63	184,85	177,26	179,43	176,83	0	0,43	7,749	24
24.12.2018	106,27	59,54	46,73	189	180,32	182,71	179,73	0	0,59	8,452	24
25.12.2018	108,29	64,4	43,89	217,91	207,57	210,94	206,95	0	0,62	9,143	24
26.12.2018	110,21	64,83	45,38	218,85	208,14	211,39	207,35	0	0,79	9,488	24
27.12.2018	107,03	59,1	47,93	182,88	174,35	176,53	173,66	0	0,69	8,383	24
28.12.2018	96,44	48,65	47,79	138,14	132,79	133,76	132,27	0	0,52	6,357	24
29.12.2018	96,55	48,25	48,3	133,67	128,48	129,4	127,97	0	0,51	6,213	24
30.12.2018	96,03	49,81	46,22	157,85	151,76	153,04	151,25	0	0,51	7,022	24
31.12.2018	102,03	51,98	50,05	155,64	148,99	150,25	148,32	0	0,67	7,475	24
Итого:				2058,4	1970,67	1993,6	1964,71	0	5,96	90,877	288
Средние:	100,95	54,8	46,15								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824	91476,98	88748,01	90232,7	89365,06	67,41	-617,05	3336,594	23847	0
31/12/1824	93535,42	90718,68	92226,37	91329,77	67,41	-611,09	3427,471	24135	0
Итого:	2058,44	1970,67	1993,67	1964,71	0	5,96	90,877	288	0

Представитель абонента

директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для справок

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

10.01.2019

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент:ООО УК "Ключевые люди"

Договор N:3440167103

Адрес:пр.Краснопольский 3-в

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tжв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167535

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x1DBC

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,24	51,17	46,07	152,81	146,78	145,43	143,62	0	3,16	6,77	24
21.12.2018	98,02	52,17	45,85	156,98	150,73	149,34	147,47	0	3,26	6,92	24
22.12.2018	95,04	48,17	46,87	137,81	132,6	131,27	129,83	0	2,77	6,22	24
23.12.2018	100,11	52,38	47,73	170,66	163,6	161,93	159,88	0	3,72	7,824	24
24.12.2018	106,69	57,48	49,21	176,68	168,49	167,04	164,49	0	4	8,316	24
25.12.2018	108,72	61,95	46,77	208,18	198,23	196,62	193,18	0	5,05	9,302	24
26.12.2018	110,6	63,29	47,31	209,31	198,99	197,26	193,63	0	5,36	9,451	24
27.12.2018	107,47	58,4	49,07	179,18	170,79	168,81	166,15	0	4,64	8,404	24
28.12.2018	96,93	49,77	47,16	141,41	135,89	133,93	132,36	0	3,53	6,418	24
29.12.2018	97,04	48,59	48,45	133,76	128,51	126,63	125,23	0	3,28	6,237	24
30.12.2018	96,45	49,98	46,47	152,17	146,25	144,15	142,44	0	3,81	6,805	24
31.12.2018	102,53	50,33	52,2	149,7	143,23	141,09	139,41	0	3,82	7,496	24
Итого:				1968,6	1884,09	1863,5	1837,69	0	46,4	90,163	288
Средние:	101,4	53,64	47,76								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:0	6863,86	6637,82	6577,08	6515,27	0	122,55	285,93	1335	0
31/12/1824:0	8832,51	8521,91	8440,58	8352,96	0	168,95	376,093	1623	0
Итого:	1968,65	1884,09	1863,5	1837,69	0	46,4	90,163	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-сервис"

Подпись: 

 Е.А. Просянникова
 Ф.И.О.
 «Парк-сервис»
 Для справок
 ИНН 7448199350
 С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж.организации

Подпись:  /И.В. Мальцева/ 10.01.2019
 Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3-6

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x76EF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,69	53,74	42,95	161,61	155,31	160,76	158,6	0	-3,29	6,68	24
21.12.2018	97,43	55,59	41,84	166,07	159,49	165,03	162,65	0	-3,16	6,683	24
22.12.2018	94,43	49,65	44,78	145,93	140,48	145,17	143,5	0	-3,02	6,294	24
23.12.2018	99,54	56,58	42,96	186,04	178,41	185,13	182,37	0	-3,96	7,67	24
24.12.2018	106,08	60,36	45,72	184,44	175,98	184,04	180,96	0	-4,98	8,068	24
25.12.2018	108,13	65,44	42,69	214,58	204,42	213,63	209,48	0	-5,06	8,756	24
26.12.2018	110	67	43	215,48	204,97	214,53	210,15	0	-5,18	8,849	24
27.12.2018	106,7	61,89	44,81	187,43	178,78	186,7	183,42	0	-4,64	8,037	24
28.12.2018	96,29	51,68	44,61	145,71	140,06	144,84	143,03	0	-2,97	6,253	24
29.12.2018	96,34	48,83	47,51	131,96	126,84	131,46	130,02	0	-3,18	6,03	24
30.12.2018	95,78	50,57	45,21	146,25	140,64	145,55	143,81	0	-3,17	6,369	24
31.12.2018	101,85	51,87	49,98	146,82	140,57	146,7	144,83	0	-4,26	7,036	24
Итого:				2032,3	1945,95	2023,5	1992,82	0	-46,87	86,725	288
Средние:	100,77	56,1	44,67								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	56979,12	55338,93	56055,81	55461,1	8,07	-122,17	1851,467	13599	0
31/12/1824:	59011,44	57284,88	58079,35	57453,92	8,07	-169,04	1938,192	13887	0
Итого:	2032,32	1945,95	2023,54	1992,82	0	-46,87	86,725	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

Ф.И.О.



10.04.2019
Л.В. Мальцева
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор №: _____

Адрес:пр Краснопольский 3 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х903F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,4	51,91	45,49	104,23	100,13	102,11	100,84	0	-0,71	4,561	24
21.12.2018	98,18	52,63	45,55	106,56	102,28	104,37	103,02	0	-0,74	4,666	24
22.12.2018	95,16	48,43	46,73	94,24	90,65	92,24	91,24	0	-0,59	4,243	24
23.12.2018	100,3	54,38	45,92	119,5	114,54	116,92	115,31	0	-0,77	5,271	24
24.12.2018	106,85	57,58	49,27	117,7	112,23	114,81	113,07	0	-0,84	5,543	24
25.12.2018	108,91	62,11	46,8	135,25	128,78	132,09	129,77	0	-0,99	6,048	24
26.12.2018	110,76	62,81	47,95	136,89	130,12	133,56	131,16	0	-1,04	6,265	24
27.12.2018	107,55	58,51	49,04	118,55	113	115,63	113,8	0	-0,8	5,56	24
28.12.2018	97,1	49	48,1	95,94	92,16	93,87	92,81	0	-0,65	4,441	24
29.12.2018	97,18	47,96	49,22	87,89	84,44	85,87	84,95	0	-0,51	4,161	24
30.12.2018	96,55	48,78	47,77	97,48	93,71	95,33	94,25	0	-0,54	4,483	24
31.12.2018	102,68	50,96	51,72	96,4	92,21	93,91	92,76	0	-0,55	4,782	24
Итого:				1310,6	1254,25	1280,7	1262,98	0	-8,73	60,024	288
Средние:	101,55	53,75	47,79								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	26402,56	25566,42	26081,51	25799,73	0	-233,31	956,256	9073	326
31/12/1824:	27713,19	26820,67	27362,22	27062,71	0	-242,04	1016,28	9361	326
Итого:	1310,63	1254,25	1280,71	1262,98	0	-8,73	60,024	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"
Е.А. Просвянникова
Ф.И.О.
«Парк-сервис»
Для справок
ИНН 7448199350
ОГРНИП 116745614561456

Представитель теплоснабж.организации

Л.В. Мальцева/ 10.01.2019
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 3 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tвв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00219609

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xЕ482

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	98,11	55,4	42,71	186,75	179,28	181,22	178,64	0	0,64	7,67	24
21.12.2018	98,9	57,04	41,86	190,83	183,07	185,11	182,34	0	0,73	7,678	24
22.12.2018	95,93	52,45	43,48	170,35	163,81	165,29	163,19	0	0,62	7,132	24
23.12.2018	100,93	57,39	43,54	203,55	194,99	197,19	194,2	0	0,79	8,507	24
24.12.2018	107,6	60,46	47,14	202,15	192,67	196,05	192,78	0	-0,11	9,111	24
25.12.2018	109,6	64,52	45,08	233,18	221,92	226,05	221,78	0	0,14	10,042	24
26.12.2018	111,49	64,95	46,54	236,19	224,41	228,33	223,98	0	0,43	10,488	24
27.12.2018	108,25	61,07	47,18	206,99	197,15	199,23	195,78	0	1,37	9,329	24
28.12.2018	97,86	53,63	44,23	173,6	166,7	167,43	165,2	0	1,5	7,385	24
29.12.2018	97,97	51,73	46,24	158,92	152,59	152,95	151,05	0	1,54	7,065	24
30.12.2018	97,29	51,95	45,34	173,67	166,84	167,29	165,19	0	1,65	7,575	24
31.12.2018	103,47	54,91	48,56	174,57	166,9	168,34	165,98	0	0,92	8,128	24
Итого:				2310,7	2210,33	2234,4	2200,11	0	10,22	100,11	288
Средние:	102,28	57,12	45,15								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	46053,06	44585,66	44881,87	44368,61	0	217,05	1623,3	9064	335
31/12/1824:	48363,81	46795,99	47116,35	46568,72	0	227,27	1723,41	9352	335
Итого:	2310,75	2210,33	2234,48	2200,11	0	10,22	100,11	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Ярославникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167113

Адрес: пр.Краснопольский 1-д

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167538

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xЕ248

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,08	53,73	42,35	173,16	166,48	168,08	165,83	0	0,65	7,061	24
21.12.2018	96,85	54,02	42,83	174,01	167,17	168,84	166,55	0	0,62	7,175	24
22.12.2018	93,99	50,26	43,73	153,35	147,66	148,89	147,11	0	0,55	6,466	24
23.12.2018	98,75	55,83	42,92	186,03	178,51	180,47	177,88	0	0,63	7,672	24
24.12.2018	105,46	59,88	45,58	188,04	179,5	181,82	178,8	0	0,7	8,208	24
25.12.2018	107,53	65,03	42,5	217,18	207	210,34	206,32	0	0,68	8,828	24
26.12.2018	109,46	65,58	43,88	214,59	204,22	207,49	203,44	0	0,78	8,998	24
27.12.2018	106,32	59,05	47,27	177,61	169,43	171,53	168,75	0	0,68	8,038	24
28.12.2018	95,6	50,04	45,56	140,65	135,29	136,39	134,79	0	0,5	6,172	24
29.12.2018	95,65	48,99	46,66	137,49	132,25	133,23	131,75	0	0,5	6,177	24
30.12.2018	95,25	51,72	43,53	161,63	155,49	156,81	154,84	0	0,65	6,777	24
31.12.2018	101,17	53,84	47,33	160,7	153,91	155,41	153,29	0	0,62	7,303	24
Итого:				2084,4	1996,91	2019,3	1989,35	0	7,56	88,875	288
Средние:	100,17	55,66	44,51								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	94992,18	92152,03	93399,72	92407,55	6,02	-255,52	3258,214	20702	0
31/12/1824:	97076,62	94148,94	95419,02	94396,9	6,02	-247,96	3347,089	20990	0
Итого:	2084,44	1996,91	2019,3	1989,35	0	7,56	88,875	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просенникова

Подпись

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева

Подпись

Ф.И.О.



10.01.2019
Л.В. Мальцева

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167117

Адрес: пр.Краснопольский 1-г

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплосчетчик: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет воды= _____ т.сут M грвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1


КС=0x719D

по 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,04	51,58	45,46	159,51	153,25	150,39	148,52	0	4,73	6,979	24
21.12.2018	97,78	52,68	45,1	163,27	156,78	153,82	151,84	0	4,94	7,085	24
22.12.2018	94,77	48,35	46,42	143,31	137,91	134,9	133,41	0	4,5	6,411	24
23.12.2018	99,79	53,17	46,62	173,26	166,13	162,71	160,59	0	5,54	7,758	24
24.12.2018	106,48	58,64	47,84	182,65	174,27	170,81	168,1	0	6,17	8,359	24
25.12.2018	108,58	60,78	47,8	199,16	189,66	186,12	182,96	0	6,7	9,096	24
26.12.2018	110,38	62,29	48,09	199,92	190,14	186,68	183,35	0	6,79	9,18	24
27.12.2018	107,22	58,18	49,04	175,15	166,96	163,54	160,96	0	6	8,211	24
28.12.2018	96,56	47,86	48,7	138,11	132,72	129,45	128,08	0,01	4,64	6,472	24
29.12.2018	96,64	48,36	48,28	132,44	127,26	124,23	122,9	0	4,36	6,152	24
30.12.2018	96,17	49,27	46,9	149,73	143,96	140,69	139,1	0	4,86	6,76	24
31.12.2018	102,16	50,76	51,4	147,95	141,62	138,33	136,64	0	4,98	7,296	24
Итого:				1964,4	1880,66	1841,6	1816,45	0,01	64,21	89,759	288
Средние:	101,13	53,49	47,63								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	111229,53	107938,46	106852,49	105578,46	8,75	2360	3436,954	20703	0
31/12/1824:	113193,99	109819,12	108694,16	107394,91	8,76	2424,21	3526,713	20991	0
Итого:	1964,46	1880,66	1841,67	1816,45	0,01	64,21	89,759	288	0

Представитель абонента

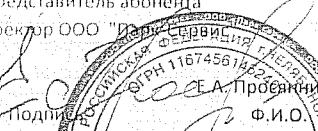Директор ООО "Парк-Сервис" 
Подпись: Е.А. Проценникова

Представитель теплоснабж. организации

 / И.В. Мальцева/
Подпись: Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: 000 "Парк-Сервис"

Договор N:3440167115

Адрес: пр.Краснопольский 1-в

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тжв = 0.00 °C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170431

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5CBF


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,74	54,59	42,15	171,39	164,71	162,25	160,01	0	4,7	6,953	24
21.12.2018	97,49	54,95	42,54	175,4	168,48	165,84	163,51	0	4,97	7,179	24
22.12.2018	94,42	50,38	44,04	149,16	143,57	141,06	139,4	0	4,17	6,329	24
23.12.2018	99,53	55,85	43,68	189,75	181,95	178,98	176,4	0	5,55	7,96	24
24.12.2018	106,11	60,8	45,31	190,62	181,89	179,03	175,99	0	5,9	8,263	24
25.12.2018	108,18	64,95	43,23	221,51	211,02	208,14	204,16	0	6,86	9,154	24
26.12.2018	110,06	65,95	44,11	219,65	208,93	206,16	202,05	0	6,88	9,256	24
27.12.2018	106,86	59,91	46,95	183,42	174,91	172,05	169,18	0	5,73	8,236	24
28.12.2018	96,27	50,65	45,62	147,31	141,6	138,84	137,18	0	4,42	6,469	24
29.12.2018	96,34	50,24	46,1	138,08	132,73	130,12	128,57	0	4,16	6,126	24
30.12.2018	95,84	50,87	44,97	158,99	152,91	150,01	148,19	0	4,72	6,886	24
31.12.2018	101,84	51,77	50,07	156,97	150,27	147,34	145,5	0	4,77	7,543	24
Итого:				2102,2	2012,97	1979,8	1950,14	0	62,83	90,354	288
Средние:	100,8	55,9	44,89								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:0	87127,37	84568,55	83592,11	82617,54	4,97	1951,01	2710,297	17338	0
31/12/1824:0	89229,62	86581,52	85571,93	84567,68	4,97	2013,84	2800,651	17626	0
Итого:	2102,25	2012,97	1979,82	1950,14	0	62,83	90,354	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись  Е.А. Просяникова

Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

 И.В. Мальцева

Ф.И.О.

10.01.2019г



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент:ООО "Парк-Сервис"

Договор N:3440167111

Адрес:пр.Краснопольский 1-б

Тип расходомера:ПРЭМ-50

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.М 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00167542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ069

ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,42	51,95	45,47	150,36	144,44	143,03	141,24	0,05	3,2	6,579	24
21.12.2018	98,13	52,87	45,26	150,9	144,86	143,61	141,76	0	3,1	6,567	24
22.12.2018	95,12	49,4	45,72	136,29	131,13	129,84	128,34	0	2,79	6,003	24
23.12.2018	100,05	54,65	45,4	172,27	165,15	164,12	161,85	0	3,3	7,509	24
24.12.2018	106,78	56,75	50,03	167,43	159,68	158,88	156,5	0	3,18	8,013	24
25.12.2018	108,81	61,43	47,38	189,59	180,51	180,23	177,12	0	3,39	8,583	24
26.12.2018	110,7	62,81	47,89	195,52	185,89	185,68	182,33	0	3,56	8,938	24
27.12.2018	107,59	59,23	48,36	174,08	165,92	165,32	162,65	0	3,27	8,05	24
28.12.2018	97,1	50,08	47,02	139,97	134,48	133,3	131,74	0,01	2,74	6,332	24
29.12.2018	97,14	47,48	49,66	125,1	120,19	118,91	117,67	0	2,52	5,975	24
30.12.2018	96,54	48,07	48,47	142,01	136,5	135,13	133,65	0,01	2,85	6,623	24
31.12.2018	102,64	50,4	52,24	140,75	134,68	133,42	131,8	0	2,88	7,054	24
Итого:				1884,2	1803,43	1791,4	1766,65	0,07	36,78	86,226	288
Средние:	101,5	53,76	47,74								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
29/12/1824:0	77608,22	75304,91	74978,63	74150,1	8,62	1154,81	2552,7	17338	0
31/12/1824:0	79492,49	77108,34	76770,1	75916,75	8,69	1191,59	2638,926	17626	0
Итого:	1884,27	1803,43	1791,47	1766,65	0,07	36,78	86,226	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для справок

ИНН 7448199350

ОГРНИП 1040000000000000000

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

10.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр Краснополяский 1 итп 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв}= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD465

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	98,02	57,02	41	122,73	117,83	118,88	117,12	0	0,71	4,841	24
21.12.2018	98,78	57,2	41,58	122,79	117,8	119,19	117,39	0	0,41	4,906	24
22.12.2018	95,89	53,01	42,88	107,37	103,27	104,48	103,13	0	0,14	4,435	24
23.12.2018	100,9	57,86	43,04	127,6	122,26	123,98	122,06	0	0,2	5,273	24
24.12.2018	107,5	60,87	46,63	127,36	121,38	123,36	121,28	0	0,1	5,678	24
25.12.2018	109,5	62,18	47,32	129,75	123,5	125,55	123,34	0	0,16	5,866	24
26.12.2018	111,3	61,85	49,45	130,68	124,17	126,12	123,93	0	0,24	6,164	24
27.12.2018	108,01	61,26	46,75	128,06	121,99	123,77	121,63	0	0,36	5,721	24
28.12.2018	97,76	52,61	45,15	108,92	104,59	105,74	104,36	0	0,23	4,729	24
29.12.2018	97,82	50,84	46,98	100,57	96,59	97,6	96,43	0	0,16	4,544	24
30.12.2018	97,18	52,96	44,22	112,17	107,75	109,03	107,61	0	0,14	4,771	24
31.12.2018	103,35	55,08	48,27	113,84	108,86	110,16	108,6	0	0,26	5,266	24
Итого:				1431,8	1369,99	1387,8	1366,88	0	3,11	62,194	288
Средние:	102,16	56,89	45,27								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
09/12/1824:	28538,8	27620,51	27748,97	27424,64	0	195,87	1002,139	9086	313
31/12/1824:	29970,64	28990,5	29136,83	28791,52	0	198,98	1064,333	9374	313
Итого:	1431,84	1369,99	1387,86	1366,88	0	3,11	62,194	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис"

Е.А. Просянникова

Ф.И.О.

«Парк-сервис»

Для справок

ИНН 7448199350

Представитель теплоснабж.организации

/Л.В. Мальцева/

Подпись

Ф.И.О.

10.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: пр. Краснопольский 1 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАФВ1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,61	56,73	40,88	204,8	196,7	200,32	197,34	0,02	-0,64	8,055	24
21.12.2018	98,41	58,45	39,96	218,98	210,17	213,98	210,61	0,01	-0,44	8,415	24
22.12.2018	95,46	55,25	40,21	200,71	193,06	196,2	193,41	0,02	-0,35	7,776	24
23.12.2018	100,38	60,19	40,19	235,92	226,11	230,34	226,54	0	-0,43	9,109	24
24.12.2018	107,09	63,78	43,31	234,77	223,86	228,56	224,35	0,01	-0,49	9,728	24
25.12.2018	109,17	67,11	42,06	255,89	243,59	249,67	244,59	0,01	-1	10,29	24
26.12.2018	110,95	67,62	43,33	258,09	245,33	250,47	245,31	0,01	0,02	10,678	24
27.12.2018	107,63	66,49	41,14	260	247,79	252,21	247,15	0,03	0,64	10,232	24
28.12.2018	97,45	58,62	38,83	224,14	215,28	218,11	214,67	0,01	0,61	8,376	24
29.12.2018	97,47	54,78	42,69	187,43	180,01	181,91	179,37	0,01	0,64	7,698	24
30.12.2018	96,8	54,64	42,16	194,6	186,99	188,87	186,24	0,01	0,75	7,894	24
31.12.2018	102,92	56,54	46,38	193,86	185,45	187,33	184,56	0,02	0,89	8,622	24
Итого:				2669,1	2554,34	2597,9	2554,14	0,16	0,2	106,873	288
Средние:	101,77	60,01	41,76								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824	55551,67	53844,89	54905,4	54175,28	6,67	-330,39	1648,227	9078	321
31/12/1824	58220,86	56399,23	57503,37	56729,42	6,83	-330,19	1755,1	9366	321
Итого:	2669,19	2554,34	2597,97	2554,14	0,16	0,2	106,873	288	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Для справок
Подпись: _____
ИНН 7448199350
ОГРН 1167456143240
ФИО: _____

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: _____
ФИО: Л.В. Мальцева/
10.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 105

Теплоснабчик: ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207890

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x70A9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	95,7	51,66	44,04	130,1	125,12	126,79	125,2	0	-0,08	5,518	24
21.12.2018	96,69	53,17	43,52	136,34	131,03	132,75	130,99	0	0,04	5,711	24
22.12.2018	93,9	51,23	42,67	130,51	125,7	127,14	125,57	0	0,13	5,37	24
23.12.2018	98,41	53,55	44,86	142,06	136,34	137,88	136,06	0	0,28	6,125	24
24.12.2018	105,15	57,05	48,1	146,96	140,32	141,93	139,8	0	0,52	6,77	24
25.12.2018	107,39	60,42	46,97	168,63	160,75	162,87	160,15	0	0,6	7,574	24
26.12.2018	109,32	62,35	46,97	175,31	166,85	169,18	166,19	0	0,66	7,866	24
27.12.2018	106,33	60,34	45,99	166,67	159,01	161,11	158,41	0	0,6	7,333	24
28.12.2018	95,86	53,63	42,23	145,15	139,57	141,11	139,21	0	0,36	5,901	24
29.12.2018	95,7	51,9	43,8	131,02	125,98	127,27	125,67	0	0,31	5,526	24
30.12.2018	94,99	50,83	44,16	130,25	125,33	126,55	125,04	0	0,29	5,542	24
31.12.2018	100,95	52,13	48,82	133,05	127,47	128,66	127,01	0	0,46	6,235	24
Итого:				1736	1663,47	1683,2	1659,3	0	4,17	75,471	288
Средние:	100,03	54,85	45,17								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	56791,81	55207,05	55876,96	55203,6	0,75	3,45	1589,107	13159	8
31/12/1824:	58527,86	56870,52	57560,2	56862,9	0,75	7,62	1664,578	13447	8
Итого:	1736,05	1663,47	1683,24	1659,3	0	4,17	75,471	288	0

Представитель абонента,

директор ООО "Парк-Сервис"

Подпись _____
Ф.И. _____

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: Хариса Юсупова 103

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193657

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x519A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,73	52,04	44,69	139,52	134,06	134,99	133,29	0	0,77	5,999	24
21.12.2018	97,68	55,41	42,27	158,65	152,35	153,74	151,54	0	0,81	6,451	24
22.12.2018	94,94	52,36	42,58	137,66	132,47	133,49	131,79	0	0,68	5,647	24
23.12.2018	99,65	53,3	46,35	147,15	141,08	142,14	140,3	0	0,78	6,55	24
24.12.2018	106,29	59,52	46,77	164,07	156,51	158,19	155,61	0	0,9	7,341	24
25.12.2018	108,34	62,32	46,02	181,28	172,68	174,77	171,66	0	1,02	7,976	24
26.12.2018	110,31	64,36	45,95	188,98	179,73	182,17	178,71	0	1,02	8,294	24
27.12.2018	106,88	58,6	48,28	160,68	153,21	154,75	152,32	0	0,89	7,418	24
28.12.2018	96,69	53,36	43,33	146,7	140,99	142,11	140,21	0,17	0,78	6,121	24
29.12.2018	96,76	51,67	45,09	136,24	130,95	131,83	130,18	0	0,77	5,912	24
30.12.2018	96,1	52,32	43,78	145,78	140,17	141,16	139,37	0	0,8	6,146	24
31.12.2018	102,09	54,17	47,92	145,78	139,54	140,58	138,65	0	0,89	6,7	24
Итого:				1852,4	1773,74	1789,9	1763,63	0,17	10,11	80,555	288
Средние:	101,03	55,78	45,25								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	43910,3	42579,81	42994,14	42540,01	7,68	39,8	1531,325	10785	6
31/12/1824:	45762,79	44353,55	44784,06	44303,64	7,85	49,91	1611,88	11073	6
Итого:	1852,49	1773,74	1789,92	1763,63	0,17	10,11	80,555	288	0

Представитель абонента
Директор ООО «Парк-Сервис»
Е.А. Просянникова
Подпись: _____
Для справок
ИНН 7448199350
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/ 10.01.2019
Подпись _____ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Договор N: _____

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101-а

Тип расходомера: ПРЭМ-50

Теплосчетчик: ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. вода = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T кв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165178

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7E04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч
20.12.2018	95,47	51,44	44,03	100,26	96,43	94,32	93,17	0	3,26	4,941	24
21.12.2018	96,26	51,6	44,66	100,47	96,59	94,63	93,46	0	3,13	5,021	24
22.12.2018	93,48	48,12	45,36	90,55	87,24	85,56	84,65	0	2,59	4,603	24
23.12.2018	98,02	53,42	44,6	112,57	108,07	106,23	104,84	0	3,23	5,613	24
24.12.2018	104,77	58,02	46,75	109,6	104,7	103,13	101,53	0	3,17	5,708	24
25.12.2018	106,83	62,07	44,76	123,92	118,19	116,66	114,63	0	3,56	6,174	24
26.12.2018	108,76	63,11	45,65	124,18	118,24	116,73	114,62	0	3,62	6,301	24
27.12.2018	105,8	57,79	48,01	105,41	100,6	99,06	97,54	0	3,06	5,632	24
28.12.2018	95,22	48,31	46,91	85,74	82,5	80,96	80,09	0	2,41	4,507	24
29.12.2018	95,21	46,84	48,37	81,26	78,17	76,71	75,92	0,08	2,25	4,401	24
30.12.2018	94,74	48,27	46,47	96,49	92,84	91,07	90,06	0	2,78	5,025	24
31.12.2018	100,5	50,15	50,35	93,62	89,7	88,04	86,99	0	2,71	5,263	24
Итого:				1224	1173,27	1153,1	1137,5	0,08	35,77	63,189	288
Средние:	99,58	53,26	46,32								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo MWh	BHP ч	BOC ч
19/12/1824:0	892,21	8056,16	7922,8	7841,89	0,39	214,27	318,718	2582	0
21/12/1824:0	916,28	9229,43	9075,9	8979,39	0,47	250,04	381,907	2870	0
Итого:	1224,07	1173,27	1153,1	1137,5	0,08	35,77	63,189	288	0

Представитель абонента

Директор ООО "Парк-Сервис" Е.А. Просянникова

Подпись: _____

Ф.И.О. _____

«Парк-сервис»

Для справок

ИНН 7448199350

ОГРНИД 1045003000000000000

ОГРНИД 1045003000000000000

ОГРНИД 1045003000000000000

ОГРНИД 1045003000000000000

ОГРНИД 1045003000000000000

ОГРНИД 1045003000000000000

ОГРНИД 1045003000000000000

ОГРНИД 1045003000000000000

ОГРНИД 1045003000000000000

ОГРНИД 1045003000000000000

Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева/ 10.01.2019

Подпись _____

Ф.И.О. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ООО "Парк-Сервис"

Адрес: ул. Хариса Юсупова 101

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-65

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00165181

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x5360

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.12.2018	94,69	53,2	41,49	79,87	76,86	77,2	76,19	0	0,67	3,192	24
21.12.2018	95,49	54,87	40,62	80,25	77,18	77,59	76,51	0	0,67	3,141	24
22.12.2018	92,78	50,46	42,32	69,16	66,62	67,07	66,27	0	0,35	2,823	24
23.12.2018	97,2	56,23	40,97	87,76	84,28	84,77	83,52	0	0,76	3,455	24
24.12.2018	103,93	60,88	43,05	87,22	83,36	83,95	82,54	0	0,82	3,596	24
25.12.2018	106,01	64,89	41,12	100,36	95,76	96,6	94,76	0	1	3,951	24
26.12.2018	107,99	65,69	42,3	99,25	94,54	95,38	93,5	0	1,04	4,015	24
27.12.2018	105,18	59,84	45,34	82,14	78,44	79,05	77,74	0	0,7	3,568	24
28.12.2018	94,4	50,09	44,31	64,79	62,36	62,81	62,08	0,07	0,28	2,764	24
29.12.2018	94,39	49,07	45,32	63,8	61,43	61,81	61,14	0	0,29	2,787	24
30.12.2018	93,89	51,43	42,46	73,24	70,52	70,93	70,03	0	0,49	2,999	24
31.12.2018	99,58	52,84	46,74	72,72	69,72	70,2	69,28	0	0,44	3,265	24
Итого:				960,56	921,07	927,36	913,56	0,07	7,51	39,556	288
Средние:	98,79	55,79	43								

	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/12/1824	5838,13	5672,77	5258,9	5203,01	2,49	469,76	190,305	2582	0
31/12/1824	6798,69	6593,84	6186,26	6116,57	2,56	477,27	229,861	2870	0
Итого:	960,56	921,07	927,36	913,56	0,07	7,51	39,556	288	0

Представитель абонента
Директор ООО "Парк-Сервис"
Подпись _____
Е.А. Просянина
Ф.И.О.
«Парк-сервис»
Для справок
ИНН 7448199350
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ /Л.В. Мальцева/ 10.01.2019
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ТСЖ "Сириус"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 2 ИТП-1

Тип расходомера: ВКТ-7

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T жв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x83D8

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	96,52	55,82	40,7	131,37	126,27	125,75	123,93	0	2,34	5,147	24
21.12.2018	97,26	56,12	41,14	133,8	128,52	128,05	126,19	0	2,33	5,297	24
22.12.2018	94,33	53,12	41,21	116,45	112,12	111,75	110,29	0	1,83	4,628	24
23.12.2018	99,13	57,95	41,18	149,98	143,88	143,49	141,26	0	2,62	5,937	24
24.12.2018	105,85	62,42	43,43	148,39	141,62	141,5	138,99	0	2,63	6,172	24
25.12.2018	107,86	67,02	40,84	170,41	162,4	162,5	159,21	0	3,19	6,657	24
26.12.2018	109,78	68,83	40,95	171,31	163,01	163,18	159,72	0	3,29	6,703	24
27.12.2018	106,78	62,17	44,61	137,59	131,23	130,99	128,66	0	2,57	5,872	24
28.12.2018	96,13	51,91	44,22	104,7	100,64	100,32	99,07	0	1,57	4,456	24
29.12.2018	96,13	51,14	44,99	94,39	90,74	90,44	89,33	0	1,41	4,087	24
30.12.2018	95,59	53,46	42,13	118,66	114,12	113,6	112,09	0	2,03	4,813	24
31.12.2018	101,56	55,32	46,24	118,78	113,73	113,25	111,63	0	2,1	5,27	24
Итого:				1595,8	1528,28	1524,8	1500,37	0	27,91	65,039	288
Средние:	100,57	57,94	42,63								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	86677,43	84229,04	84588,95	83560,64	0,09	668,4	2456,662	24880	550
31/12/1824:	88273,26	85757,32	86113,77	85061,01	0,09	696,31	2521,701	25168	550
Итого:	1595,83	1528,28	1524,82	1500,37	0	27,91	65,039	288	0

Представитель абонента
инженер ТСЖ "СИРИУС"

Представитель теплоснабж. организации



Л.В. Мальцева /Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О. 10.01.2019

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ТСЖ "Сириус"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 2 ИТП-2

Тип расходомера: ВКТ-7

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00159635

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА950

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	95,83	50,95	44,88	164,84	158,51	154,77	152,87	0	5,64	7,121	24
21.12.2018	96,59	52,1	44,49	166,37	159,91	156,22	154,23	0	5,68	7,123	24
22.12.2018	93,72	48,45	45,27	142,7	137,45	134,09	132,61	0	4,84	6,228	24
23.12.2018	98,47	54,17	44,3	184,37	176,95	173,02	170,66	0	6,29	7,849	24
24.12.2018	105,11	56,98	48,13	182,77	174,53	170,79	168,27	0	6,26	8,423	24
25.12.2018	107,12	61,38	45,74	207,18	197,55	193,75	190,39	0	7,16	9,063	24
26.12.2018	109,09	62,59	46,5	208,84	198,83	195,08	191,59	0	7,24	9,28	24
27.12.2018	106,21	57,34	48,87	173,8	165,79	162,3	159,81	0	5,98	8,125	24
28.12.2018	95,38	47,59	47,79	136,78	131,58	128,31	126,97	0	4,61	6,296	24
29.12.2018	95,35	46,18	49,17	130,73	125,77	122,56	121,33	0	4,44	6,19	24
30.12.2018	94,86	47,92	46,94	149,71	144,06	140,45	138,92	0	5,14	6,77	24
31.12.2018	100,78	50,45	50,33	153,39	146,95	143,39	141,69	0	5,26	7,412	24
Итого:				2001,4	1917,88	1874,7	1849,34	0	68,54	89,88	288
Средние:	99,87	53	46,86								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	132218,3	128592,6	127492,62	125904,03	100,43	2688,57	3531,751	24880	545
31/12/1824:	134219,78	130510,48	129367,35	127753,37	100,43	2757,11	3621,631	25168	545
Итого:	2001,48	1917,88	1874,73	1849,34	0	68,54	89,88	288	0

Представитель абонента
п. инженер ТСЖ "СИРИУС"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
А.В. Мерлинг
"СИРИУС"
г. Челябинск

Подпись _____
Л.В. Мальцева/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/12/18г. - 31/12/18г.

Абонент: ТСЖ "Сириус"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 8 итп1

Тип расходомера: ВКТ-7

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00138316

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x624D


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,31	60,96	36,35	225,09	216,23	216,37	212,68	0	3,55	7,876	24
21.12.2018	98,11	61,22	36,89	223,76	214,82	215,1	211,4	0	3,42	7,945	24
22.12.2018	95,23	59,8	35,43	225,51	216,97	217,2	213,64	0	3,33	7,7	24
23.12.2018	99,97	60,07	39,9	221,55	212,4	212,54	209,04	0	3,36	8,489	24
24.12.2018	106,69	63,47	43,22	218,83	208,69	209,2	205,35	0	3,34	9,05	24
25.12.2018	108,67	63,65	45,02	217,23	206,86	207,34	203,52	0	3,34	9,345	24
26.12.2018	110,51	63,63	46,88	216,74	206,11	206,53	202,72	0	3,39	9,701	24
27.12.2018	107,33	63,86	43,47	222,94	212,5	213,03	209,06	0	3,44	9,265	24
28.12.2018	97,04	60,41	36,63	227,22	218,29	218,59	214,94	0	3,35	8,011	24
29.12.2018	97,15	60,84	36,31	228,73	219,75	220,05	216,31	0	3,44	7,999	24
30.12.2018	96,43	60,43	36	229,78	220,85	221,11	217,37	0	3,48	7,965	24
31.12.2018	102,58	62,21	40,37	223,23	213,62	213,94	210,13	0	3,49	8,647	24
Итого:				2680,6	2567,09	2571	2526,16	0	40,93	101,993	288
Средние:	101,41	61,71	39,7								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	119440,79	115866,7	116583,98	115266,02	51,66	600,68	3920,245	24832	593
31/12/1824:	122121,4	118433,79	119154,98	117792,18	51,66	641,61	4022,238	25120	593
Итого:	2680,61	2567,09	2571	2526,16	0	40,93	101,993	288	0

Представитель абонента
л. инженер ТСЖ "СИРИУС"

Представитель теплоснабж. организации

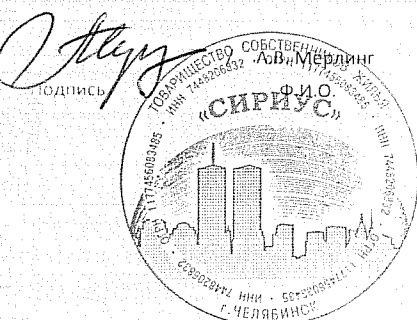

Подпись /Л.В. Мальцева/ 10.01.2019
Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ТСЖ "Сириус"

Договор N: _____

Адрес: Скульптора Головинского 8 итп2

Тип расходомера: ВКТ-7

Теплосчетчик ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0E93

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,09	55,91	41,18	131,53	126,38	116,66	114,98	0	11,4	5,215	24
21.12.2018	97,84	57,27	40,57	135,54	130,15	120,15	118,34	0	11,81	5,29	24
22.12.2018	94,99	53,38	41,61	118,63	114,15	105,37	103,97	0	10,18	4,758	24
23.12.2018	99,72	58,98	40,74	152,86	146,54	135,54	133,38	0	13,16	5,98	24
24.12.2018	106,49	63,01	43,48	154,77	147,64	136,64	134,17	0	13,47	6,441	24
25.12.2018	108,43	67,36	41,07	176,78	168,4	156,02	152,83	0	15,57	6,943	24
26.12.2018	110,41	68,81	41,6	179,79	170,97	158,37	155,02	0	15,95	7,145	24
27.12.2018	107,52	63,46	44,06	146,06	139,2	128,56	126,18	0	13,02	6,154	24
28.12.2018	96,8	53,66	43,14	117,54	112,94	104,01	102,6	0	10,34	4,88	24
29.12.2018	96,85	51,55	45,3	108,98	104,74	96,31	95,11	0	9,63	4,753	24
30.12.2018	96,22	52,63	43,59	122,93	118,18	108,72	107,3	0	10,88	5,159	24
31.12.2018	102,24	55	47,24	122,49	117,24	107,85	106,33	0	10,91	5,553	24
Итого:				1667,9	1596,53	1474,2	1450,21	0	146,32	68,271	288
Средние:	101,21	58,41	42,79								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	83717,73	81209,44	76168,31	75267,62	0,01	5941,82	2650,78	24831	592
31/12/1824:	85385,63	82805,97	77642,51	76717,83	0,01	6088,14	2719,051	25119	592
Итого:	1667,9	1596,53	1474,2	1450,21	0	146,32	68,271	288	0

Представитель абонента

Инженер ТСЖ "СИРИУС"

Подпись: *[Подпись]* / Л.В. Мерлинг
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: *[Подпись]* / Л.В. Мальцева/ 10.01.2019
Ф.И.О.



о суточных параметрах теплоснабжения

АБОНЕНТ: ТСЖ "Сириус"

Договор N:

Адрес: Краснопольский проспект 15

Тип расходомера: ВКТ-7

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

$G_{\text{под max}} = 2.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{под min}} = 1.00 \text{ м}^3/\text{ч}$

М сет. воды = , т.сут МГВС = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

$$T_{XB} = 0.00^{\circ}\text{C}$$

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00174553

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

$$\Phi T=0$$

T3=1

KC=0x16D5

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч
20.12.2018	96,63	49,63	47	182,94	175,8	180,63	178,55	0	-2,75	8,273	24
21.12.2018	97,46	50,22	47,24	184,9	177,58	182,51	180,34	0	-2,76	8,402	24
22.12.2018	94,6	47,92	46,68	181,03	174,24	178,9	176,96	0	-2,72	8,141	24
23.12.2018	99,38	49,68	49,7	187,63	179,96	184,92	182,78	0	-2,82	8,957	24
24.12.2018	105,93	53,33	52,6	186,11	177,58	182,53	180,1	0	-2,52	9,362	24
25.12.2018	107,96	55,57	52,39	195,67	186,44	191,47	188,73	0	-2,29	9,794	24
26.12.2018	109,81	55,66	54,15	198,05	188,42	193,07	190,29	0	-1,87	10,237	24
27.12.2018	106,65	52,22	54,43	189,03	180,28	184,85	182,5	0	-2,22	9,836	24
28.12.2018	96,48	49,49	46,99	205,57	197,6	202,22	199,89	0	-2,29	9,296	24
29.12.2018	96,62	49,9	46,72	201,7	193,82	198,26	195,96	0	-2,14	9,065	24
30.12.2018	95,99	50,19	45,8	213,34	205,14	209,79	207,32	0	-2,18	9,409	24
31.12.2018	102,01	52,4	49,61	215,98	206,76	211,77	209,03	0	-2,27	10,28	24
Итого:				2341,9	2243,62	2300,9	2272,45	0	-28,83	111,052	288
Средние:	100,79	51,35	49,44								

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/12/1824:	107477,84	104418,42	108323,17	106953	0,03	-2534,58	3004,219	16017	0
21/12/1824:	109819,79	106662,04	110624,09	109225,45	0,03	-2563,41	3115,271	16305	0
Итого:	2341,95	2243,62	2300,92	2272,45	0	-28,83	111,052	288	0

Представитель абонента

инженер ТСЖ "СИРИУС"

Представитель теплоснабж.организации

[illegible]

10.01.2019
Л.В. Мальцева/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г. - 31/12/18г.

Абонент: ТСЖ "Сириус"

Договор N: _____

Адрес: Краснопольский проспект 15а

Тип расходомера: ВКТ-7

Теплосчислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{хв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00159707

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0х4D36

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	95,25	52,51	42,74	109,5	105,35	102,31	100,97	0	4,38	4,509	24
21.12.2018	96,05	53,59	42,46	111,31	107,04	104,08	102,71	0	4,33	4,55	24
22.12.2018	93,11	50,64	42,47	100,35	96,7	93,92	92,77	0	3,93	4,111	24
23.12.2018	97,77	55,55	42,22	126,44	121,45	118,25	116,55	0	4,9	5,137	24
24.12.2018	104,57	58,33	46,24	124,37	118,82	115,85	114,02	0	4,8	5,509	24
25.12.2018	106,71	62,65	44,06	143,05	136,42	133,35	130,95	0	5,47	6,032	24
26.12.2018	108,65	64,49	44,16	144,73	137,8	134,81	132,28	0	5,52	6,108	24
27.12.2018	105,68	58,72	46,96	121,09	115,59	112,7	110,92	0	4,67	5,446	24
28.12.2018	94,83	50,31	44,52	96,96	93,31	90,66	89,59	0	3,72	4,159	24
29.12.2018	94,73	49,43	45,3	90,71	87,31	84,8	83,84	0	3,47	3,961	24
30.12.2018	94,28	50,38	43,9	101,92	98,12	95,36	94,24	0	3,88	4,313	24
31.12.2018	100,04	51,45	48,59	98,97	94,88	92,24	91,13	0	3,75	4,619	24
Итого:				1369,4	1312,79	1278,3	1259,97	0	52,82	58,454	288
Средние:	99,3	54,83	44,46								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	81320,71	78990,81	75082,86	74269,2	13,12	4721,61	2590,196	26080	953
31/12/1824:	82690,11	80303,6	76361,19	75529,17	13,12	4774,43	2648,65	26368	953
Итого:	1369,4	1312,79	1278,33	1259,97	0	52,82	58,454	288	0

Представитель абонента
л. инженер ТСЖ "СИРИУС"

Представитель теплоснабж. организации



Handwritten signature of L.V. Mal'tseva and the date 10.01.2019.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/18г.-31/12/18г.

Абонент: ТСЖ "Сириус"

Договор N: _____

Адрес: Краснопольский Проспект 17

Тип расходомера: ВКТ-7

Теплосычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00170623

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x41AB

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч
20.12.2018	97,03	63,32	33,71	185,18	177,93	183	179,64	14,16	-1,71	6,011	24
21.12.2018	97,87	64,02	33,85	183,1	175,81	180,86	177,5	15,15	-1,69	5,965	24
22.12.2018	94,79	61,67	33,12	172,11	165,62	170,05	167,1	16,51	-1,48	5,499	24
23.12.2018	100,1	64,72	35,38	205,78	197,24	203	199,15	18,23	-1,91	6,995	24
24.12.2018	106,54	69,29	37,25	210,3	200,58	189,23	185,14	12,96	15,44	7,527	24
25.12.2018	108,25	71,69	36,56	210,83	200,83	192,67	188,25	12,9	12,58	7,336	24
26.12.2018	110,27	70,94	39,33	185,94	176,86	182,94	178,81	13,42	-1,95	6,988	24
27.12.2018	107,13	63,27	43,86	150,23	143,23	147,31	144,59	15,86	-1,36	6,306	24
28.12.2018	96,54	52,98	43,56	115,56	111,06	113,55	112,07	13,26	-1,01	4,847	24
29.12.2018	96,65	51,65	45	109,7	105,44	107,73	106,37	14,87	-0,93	4,75	24
30.12.2018	96,08	53,54	42,54	126,58	121,72	124,5	122,83	16,9	-1,11	5,186	24
31.12.2018	102,14	55,98	46,16	125,02	119,68	122,56	120,79	16,8	-1,11	5,543	24
Итого:				1980,3	1896	1917,4	1882,24	181,02	13,76	72,953	288
Средние:	101,11	61,92	39,19								

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/12/1824:	74821,83	72581,89	67141,36	66368,36	10908,92	6213,53	2421,406	22857	0
31/12/1824:	76802,16	74477,89	69058,76	68250,6	11089,94	6227,29	2494,359	23145	0
Итого:	1980,33	1896	1917,4	1882,24	181,02	13,76	72,953	288	0

Представитель абонента

инженер ТСЖ "СИРИУС"

Мерз
Подпись



Представитель теплоснабж. организации

Л.В. Мальцева
Подпись

/Л.В. Мальцева/

Ф.И.О.

10.01.2019